

35.415.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.415.1501 (832-111/1)

Tanımı Alıcı-vericili tip, alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m'ye kadar açılabilen, Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 49116.11 | 3759.78 | 1879.89 |
| 2025-Kasım | 47220.19 | 3727.54 | 1863.77 |
| 2025-Ekim | 46836.31 | 3634.85 | 1817.43 |
| 2025-Eylül | 45135.03 | 3520.96 | 1760.48 |
| 2025-Ocak | 38488.75 | 3043.75 | 1521.88 |
| 2024 | 26090.00 | 2460.00 | 1230.00 |
| 2023-2 | 16060.00 | 1290.00 | 645.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 12250.00 | 803.00 | 401.50 |
| 2022-3 | 9670.00 | 519.00 | 259.50 |
| 2022-2 | 9541.10 | 399.00 | 199.50 |
| 2022-1 | 7670.00 | 399.00 | 199.50 |
| 2021 | 5590.00 | 399.00 | 199.50 |
| 2020 | 4650.00 | 327.00 | 163.50 |
| 2019 | 4200.00 | 278.00 | 139.00 |
| 2018 | 3230.00 | 220.00 | 110.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

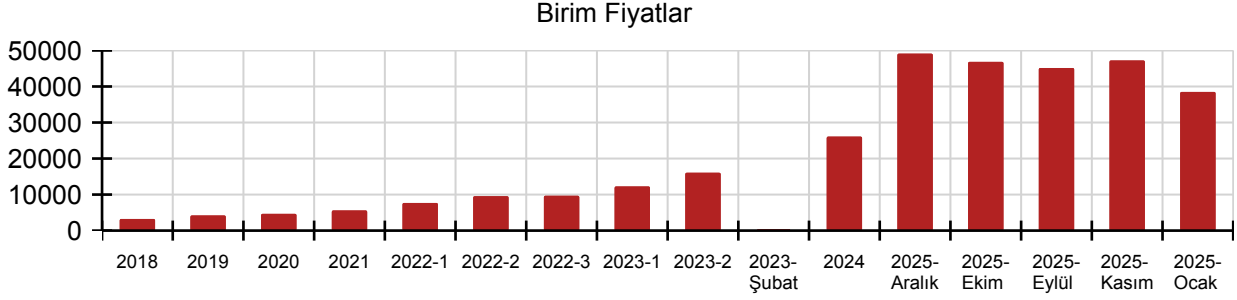

Yapım Şartları

Yangın ihbar sisteminde, geniş hacim ve yüksek tavanlı mekanlarda kullanılan konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü, alıcı-vericili veya alıcı/verici-reflektörlü model kullanılacaktır. Dedektörün dumanı algılama hassasiyeti, en az üç farklı seviyede ayarlanabilmelidir. Dedektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır. Işın tipi duman dedektörü kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Dedektör üzerinde paralel ihbar lambası çıkışı olacaktır. Alıcı-vericili modelde alıcı ve verici cihazlar arasında senkronize çalışmayı ve bilgi (data) haberleşmesini sağlayan uygun cinsten ve kesitte yangın kablosu kullanılmalıdır. Işın tipi duman dedektörü TS EN 54-12 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.415.1501 | | Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici) | Ad | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1.000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2.000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 2.000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 2.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.