35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.415.1560** **(833-590)**
Tanımı	Dahili elektronik yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1635,65	399,54	199,77
2025-Kasım	1581,43	396,10	198,05
2025-Ekim	1563,65	386,26	193,13
2025-Eylül	1508,28	374,15	187,08
2025-Ocak	1289,44	323,44	161,72
2024	931,00	287,00	143,50
2023-2	553,00	151,00	75,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	406,00	94,00	47,00
2022-3	310,00	60,50	30,25
2022-2	295,66	46,40	23,20
2022-1	244,00	46,40	23,20
2021	187,00	46,40	23,20
2020	155,00	38,00	19,00
2019	149,00	32,30	16,15
2018	115,00	25,60	12,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

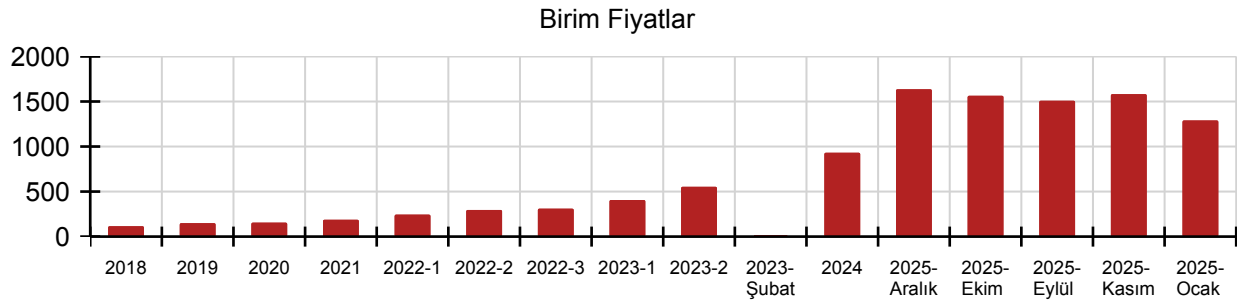

Yapım Şartları

dâhili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 dB/m ses şiddetinde olmalıdır. Sirenin koruma sınıfı en az IP 42 olan siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1560		Dahili elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.