

## 35.500.2148 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.500.2148 (880-393/5)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | 6x0.50 mm <sup>2</sup> , LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) |
| <b>Birimi</b>  | m   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 103.85       | 56.35         | 28.18           |
| 2025-Kasım  | 102.61       | 55.86         | 27.93           |
| 2025-Ekim   | 99.56        | 54.49         | 27.25           |
| 2025-Eylül  | 96.84        | 52.78         | 26.39           |
| 2025-Ocak   | 83.38        | 45.63         | 22.82           |
| 2024        | 40.50        | 10.30         | 5.15            |
| 2023-2      | 30.60        | 5.40          | 2.70            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 22.60        | 3.35          | 1.68            |
| 2022-3      | 19.60        | 2.15          | 1.08            |
| 2022-2      | 19.09        | 1.65          | 0.83            |
| 2022-1      | 8.60         | 1.65          | 0.83            |
| 2021        | 5.35         | 1.25          | 0.63            |
| 2020        | 3.95         | 1.00          | 0.50            |
| 2019        | 3.80         | 0.85          | 0.43            |
| 2018        | 3.10         | 0.65          | 0.33            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2148 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

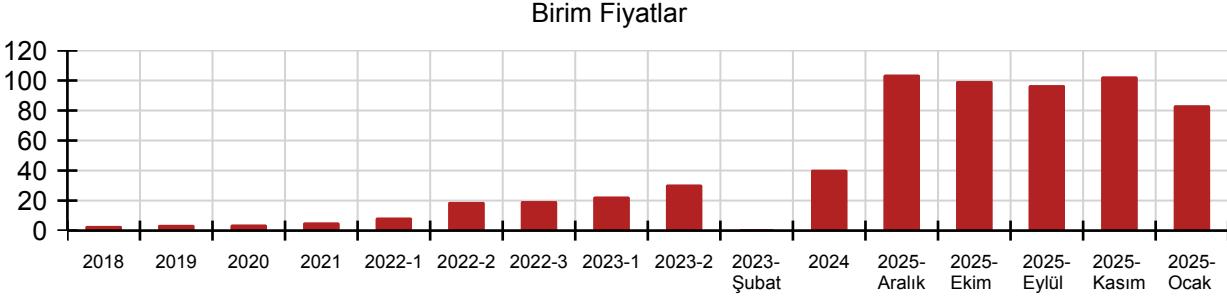

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2148 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.500.2148 |                 | 6X0.50 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m      | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0.040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0.090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0.040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.