

## 43.555.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1126 (36.20016)

**Tanımı** Çapı 1600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	34,85	0,00	0,00
2020	77,24	0,00	0,00
2017	45,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	173,20	0,00	0,00
2022-1	153,76	0,00	0,00
2022-3	208,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	34,16	0,00	0,00
2023-2	438,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	65,83	0,00	0,00
2016	39,85	0,00	0,00
2018	53,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	93,68	0,00	0,00
2014	59,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	288,28	0,00	0,00

## 43.555.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

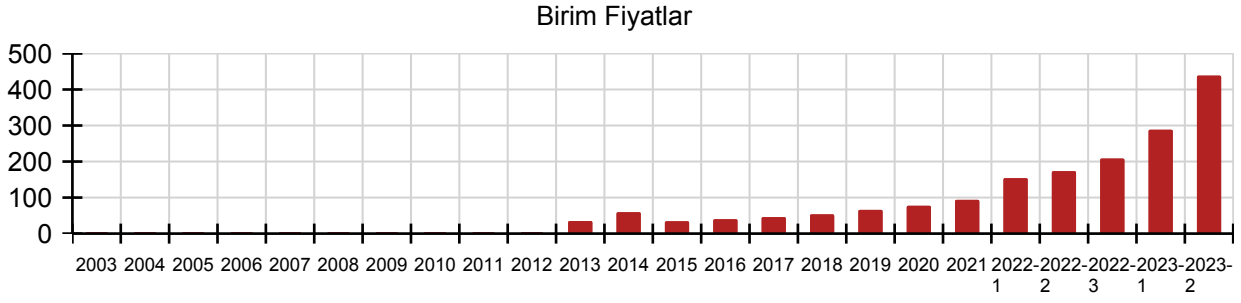

### Yapım Şartları

Lüzumlu malzemenin işyerinde hazırlanması, İdarece kabul edilecek cins ve evsafta tecrit maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak dolayısıyla bozulan baş kısmına özel tecrit maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç tecridinin yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil; 1 adet fiyatı.

## 43.555.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,800000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,200000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.