

## 43.555.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1201 (36.20101)

**Tanımı** Her çapta çelik borunun dış yüzeyine 1 (Bir) kat izolasyon yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	15,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	26,76	0,00	0,00
2022-1	52,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2013	11,15	0,00	0,00
2022-3	70,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	149,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	14,10	0,00	0,00
2015	11,97	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	18,37	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	32,34	0,00	0,00
2014	16,36	0,00	0,00
2023-1	101,78	0,00	0,00
2019	22,96	0,00	0,00

## 43.555.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

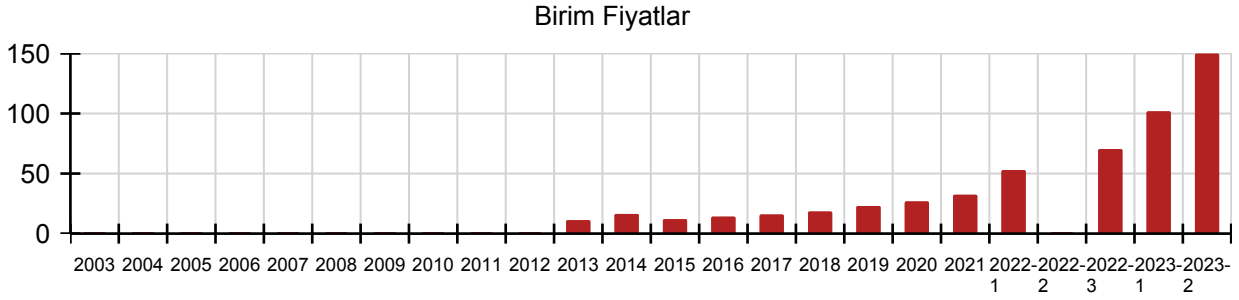

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş çelik boru başlarının kaynak yapılarak birleştirilmesinden sonra, yalıtım yapılacak bölgenin yüzeyindeki pas, tufal, kir, yağ veya tozun temizlenmesi, yalıtım maddesinin şartnamesine göre ısıtılarak yeteri kalınlıkta boru başına sarılması, bastırılması ile boru dış yalıtımın yapılması için her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil (Yalıtım malzemelerinin bedelleri dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) çelik boruların dış yüzeylerine yalıtım yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (1,00 metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Yalıtım yapılan çelik boru yüzey alanının m<sup>2</sup> cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,300000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99- 107)	kg	1,500000
40.120.1558	04.734/D	Cam tülü (TS 1908)	m <sup>2</sup>	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.