

## 43.570.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1227 (36.130307/İB)

**Tanımı** Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  
(Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	7749,44	0,00	0,00
2020	1803,44	0,00	0,00
2022-2	7038,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	5139,80	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	7045,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	5164,38	0,00	0,00
2019	1670,25	0,00	0,00
2017	1274,13	0,00	0,00
2018	1427,30	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2573,69	0,00	0,00

## 43.570.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

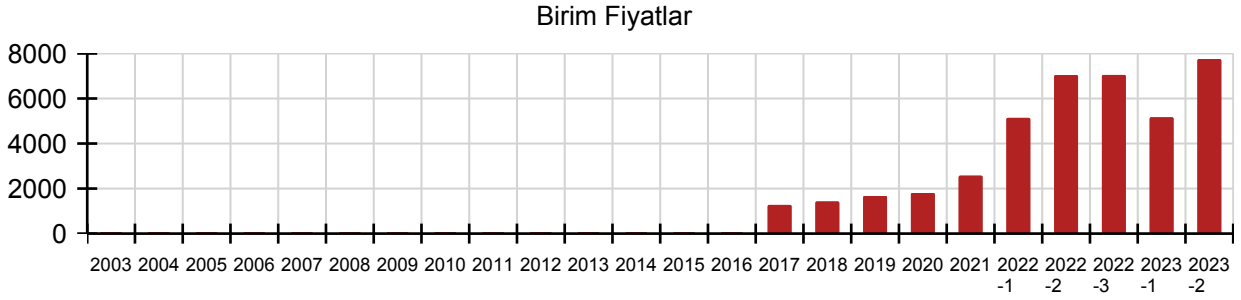

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø50 mm - Ø225 mm çaplarında PE100 sürgülü (Elektrofüzyon kaynak semerli) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 sürgülü vanaların (Elektrofüzyon kaynak semerli) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Elektrofüzyon kaynak semerli) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1127	08.77707/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.