

43.570.1912 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1912 (36.13462/İB)

Tanımı Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	10202,19	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	31701,25	0,00	0,00
2016	4689,50	0,00	0,00
2015	4247,00	0,00	0,00
2023-1	55587,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	43308,75	0,00	0,00
2022-3	43436,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	12738,50	0,00	0,00
2021	12788,25	0,00	0,00
2017	4709,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	5872,25	0,00	0,00
2023-2	83431,88	0,00	0,00

43.570.1912 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

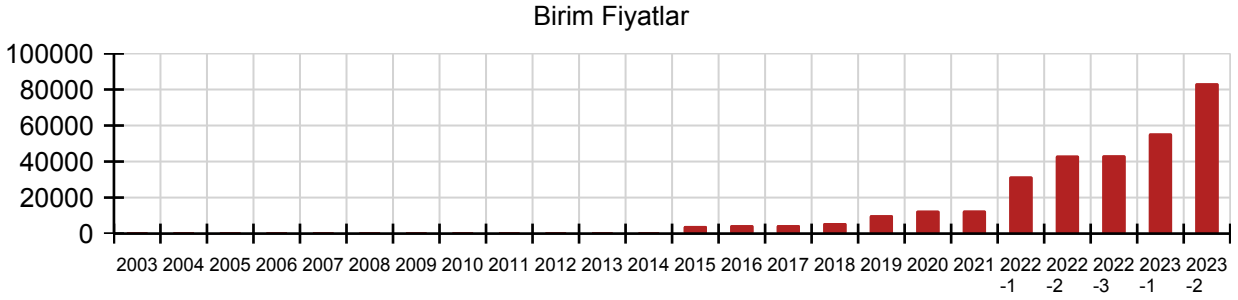

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø600 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 atü olan bıçaklı sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Bıçaklı sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1912 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1912	08.78362/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
		Vananın yerine yerleştirilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.