

## 35.515.3080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.515.3080 (880-3080)

**Tanımı** 6x2x2.50 mm<sup>2</sup>, LIH(St) H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	437.68	95.74	47.87
2025-Kasım	431.48	94.90	47.45
2025-Ekim	417.01	92.55	46.28
2025-Eylül	406.88	89.65	44.83
2025-Ocak	349.25	77.50	38.75
2024	216.00	14.70	7.35
2023-2	162.00	7.70	3.85
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	122.00	4.80	2.40
2022-3	109.00	3.10	1.55
2022-2	107.57	2.35	1.18
2022-1	33.70	2.35	1.18
2021	20.20	1.80	0.90
2020	14.60	1.45	0.73
2019	12.60	1.20	0.60
2018	9.70	0.95	0.48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.3080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

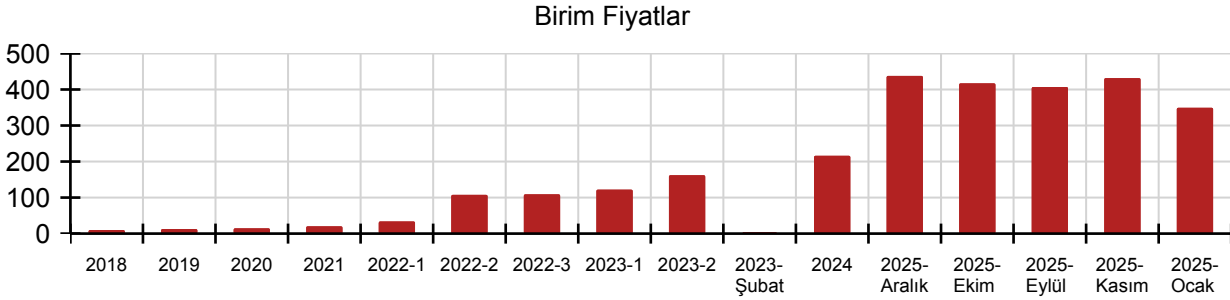

### Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı  $-30^{\circ}\text{C}$  ile  $+70^{\circ}\text{C}$  aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR komponent, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büküm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR komponent (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.3080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.3080		6x2x2.50 mm <sup>2</sup> / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.