

35.515.3081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.515.3081 (880-3081)

Tanımı 7x2x2.50 mm², LIH(St) H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0812)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 497.90 | 105.00 | 52.50 |
| 2025-Kasım | 490.84 | 104.10 | 52.05 |
| 2025-Ekim | 474.31 | 101.50 | 50.75 |
| 2025-Eylül | 462.83 | 98.33 | 49.17 |
| 2025-Ocak | 397.25 | 85.00 | 42.50 |
| 2024 | 246.00 | 14.70 | 7.35 |
| 2023-2 | 185.00 | 7.70 | 3.85 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 140.00 | 4.80 | 2.40 |
| 2022-3 | 126.00 | 3.10 | 1.55 |
| 2022-2 | 125.17 | 2.35 | 1.18 |
| 2022-1 | 40.00 | 2.35 | 1.18 |
| 2021 | 23.90 | 1.80 | 0.90 |
| 2020 | 17.20 | 1.45 | 0.73 |
| 2019 | 14.90 | 1.20 | 0.60 |
| 2018 | 10.70 | 0.95 | 0.48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.3081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

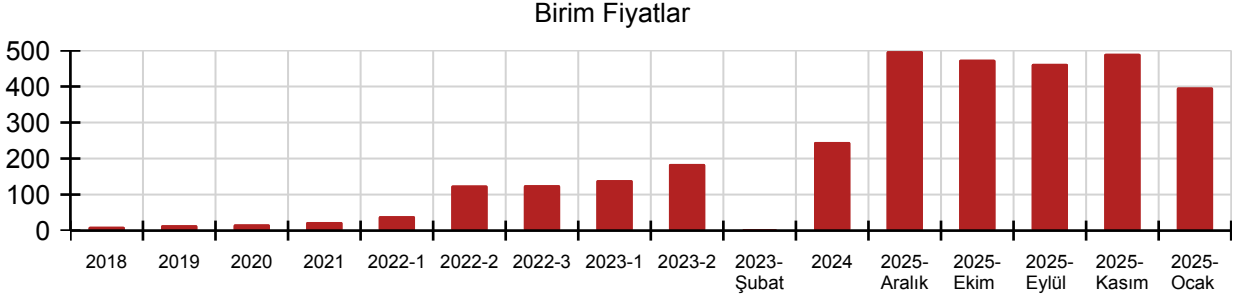

Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile $+70^{\circ}\text{C}$ aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompond, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büküm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompond (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.3081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.515.3081 | | 7x2x2.50 mm ² / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici) | m | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.080000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0.160000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0.080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.