

## 43.571.2512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.571.2512 (36.13987/İB)

**Tanımı** Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dâhil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2024	169026,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	16980,38	0,00	0,00
2023-1	70365,13	0,00	0,00
2019	25434,56	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	41313,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	22994,50	0,00	0,00
2022-2	56488,38	0,00	0,00
2022-3	5661588,00	0,00	0,00
2017	15158,13	0,00	0,00
2023-2	105597,75	0,00	0,00
2020	25468,50	0,00	0,00

## 43.571.2512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

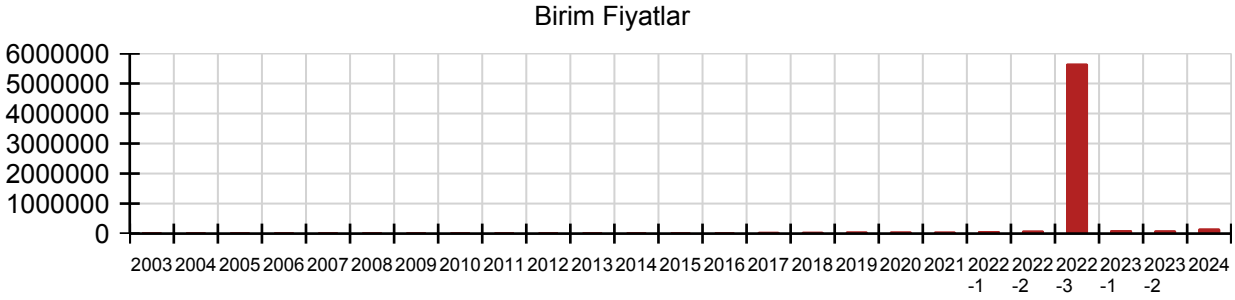

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø800 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucularla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucuların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucuların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Pislik tutucu bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm pislik tutucuların (Filtre; projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucuların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.571.2512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.2512	08.78812/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.