

## 43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1806 (36.18506)

**Tanımı** Çapı 140 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	261,46	0,00	0,00
2022-2	909,91	0,00	0,00
2022-3	949,29	0,00	0,00
2016	127,03	0,00	0,00
2024	2831,63	0,00	0,00
2014	106,42	0,00	0,00
2017	156,46	0,00	0,00
2021	401,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1387,00	0,00	0,00
2020	322,40	0,00	0,00
2022-1	698,91	0,00	0,00
2015	118,61	0,00	0,00
2018	191,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2102,38	0,00	0,00
2013	96,92	0,00	0,00

## 43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

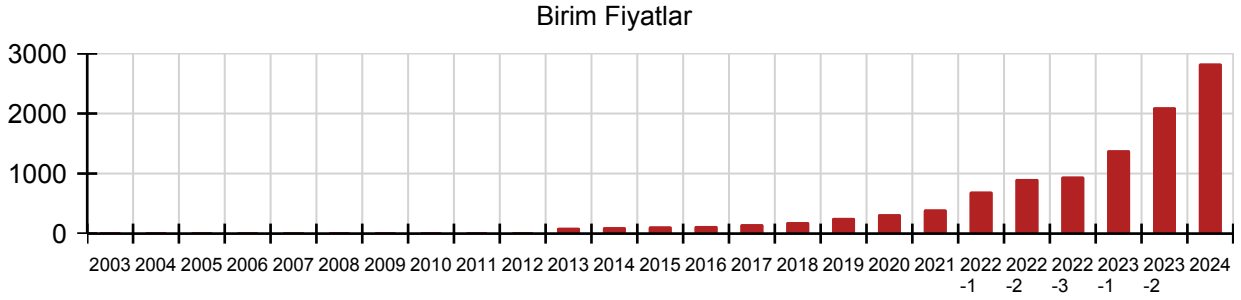

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø75 - Ø355 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyelerinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırırmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, hendek içine indirilmeden önce (Hendek kazılması, hendek tabanı islahı ve tesviyesi, boru yataklaması ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve birim fiyat tarifleri esas alınacaktır), boru yataklamasının yapılması, hendek içerisine indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) priz kolyelerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyelerinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2206	08.80006	Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.