

43.572.1811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1811 (36.18512)

Tanımı Çapı 355 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	219,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3226,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	265,38	0,00	0,00
2022-2	2178,00	0,00	0,00
2022-3	2223,00	0,00	0,00
2019	594,05	0,00	0,00
2021	919,88	0,00	0,00
2016	275,00	0,00	0,00
2020	737,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1628,75	0,00	0,00
2024	3502,13	0,00	0,00
2014	240,38	0,00	0,00
2018	429,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	347,53	0,00	0,00
2023-2	4864,38	0,00	0,00

43.572.1811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

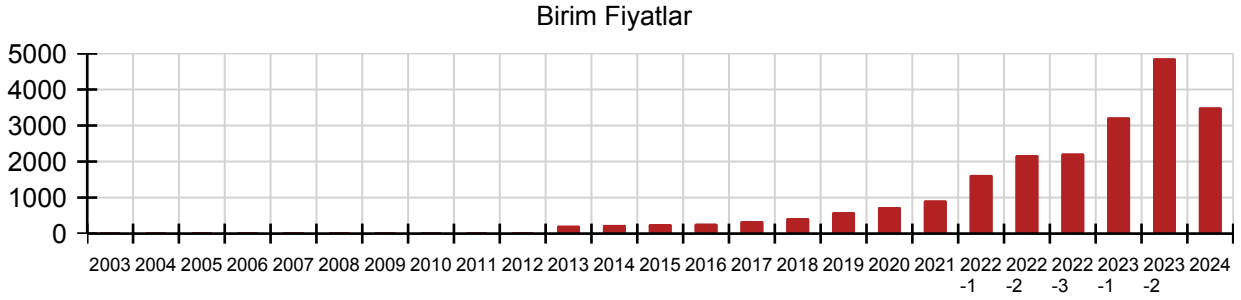

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø75 - Ø355 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyelerinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırırmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, hendek içine indirilmeden önce (Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, boru yataklaması ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve birim fiyat tarifleri esas alınacaktır), boru yataklamasının yapılması, hendek içerisine indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) priz kolyelerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyelerinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2211	08.80012	Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.