35.410.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.6004** **(833-587)**
Tanımı	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 10 Ah (TS EN 54-4)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15920,13	399,54	199,77
2025-Kasım	15278,94	396,10	198,05
2025-Ekim	15169,46	386,26	193,13
2025-Eylül	14614,15	374,15	187,08
2025-Ocak	12452,44	323,44	161,72
2024	11120,00	1790,00	895,00
2023-2	6770,00	938,00	469,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5100,00	586,00	293,00
2022-3	4300,00	379,00	189,50
2022-2	4205,90	291,00	145,50
2022-1	3400,00	291,00	145,50
2021	2590,00	291,00	145,50
2020	2150,00	238,00	119,00
2019	1860,00	202,00	101,00
2018	1480,00	160,00	80,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

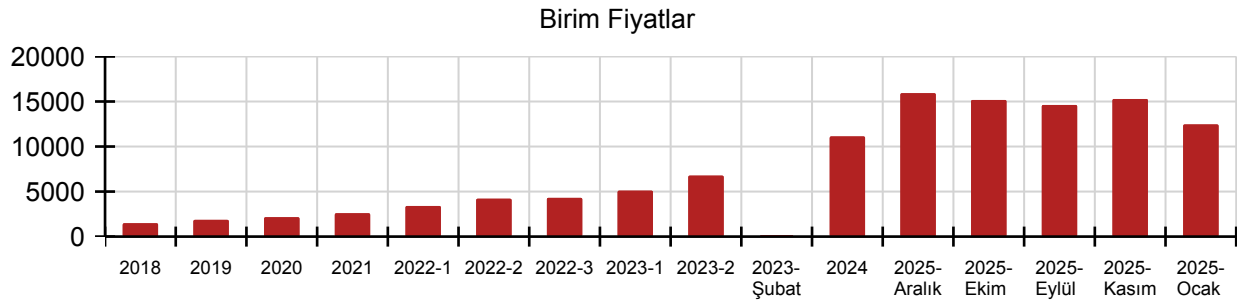

Yapım Şartları

Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Switch mode power supply), 24 V DC gerilime ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V AC ana beslemenin kesilmesi, 24 V. sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, akü dâhil, anahtarlamalı güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.6004		Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 10 Ah / Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.