35.410.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.7030**
Tanımı	Adresli Kablosuz Duman Dedektörü: (Ölçü: Adet) Adresli kablosuz yangın duman dedektörü, mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8737,06	399,54	199,77
2025-Kasım	8391,04	396,10	198,05
2025-Ekim	8327,68	386,26	193,13
2025-Eylül	8023,76	374,15	187,08
2025-Ocak	6839,04	323,44	161,72
2024	5220,00	208,00	104,00
2023-2	3240,00	109,00	54,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2490,00	68,00	34,00
2022-3	2150,00	43,90	21,95
2022-2	2130,63	33,70	16,85
2022-1	1700,00	33,70	16,85
2021	1090,00	33,70	16,85
2020	901,00	27,60	13,80
2019	817,00	23,50	11,75
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

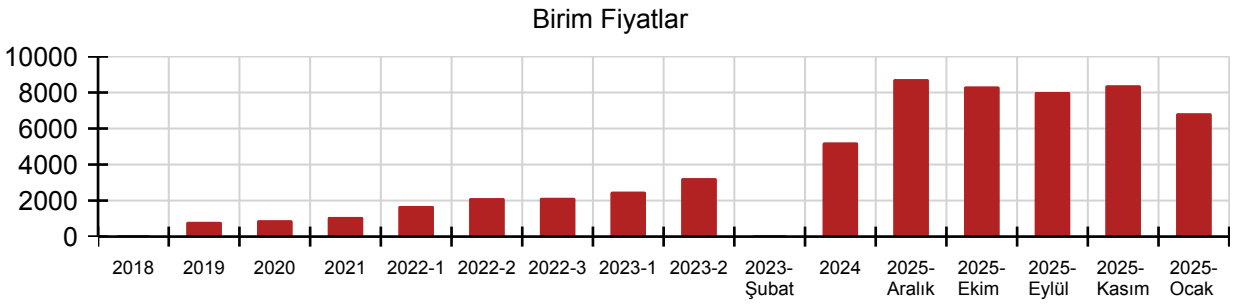

Yapım Şartları

Adresli kablosuz yangın duman dedektörü, mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olmalıdır. TS EN 54-7 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.7030		Adresli Kablosuz Duman Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.