35.410.7060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.7060**
Tanımı	Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu: (Ölçü: Adet) Adresli kablosuz sıfırlanabilir yangın alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemanı olarak çalışacak ve sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır.En az 3 y
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10151,05	399,54	199,77
2025-Kasım	9746,93	396,10	198,05
2025-Ekim	9674,49	386,26	193,13
2025-Eylül	9321,09	374,15	187,08
2025-Ocak	7944,04	323,44	161,72
2024	6070,00	208,00	104,00
2023-2	3770,00	109,00	54,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2900,00	68,00	34,00
2022-3	2500,00	43,90	21,95
2022-2	2482,63	33,70	16,85
2022-1	1980,00	33,70	16,85
2021	1270,00	33,70	16,85
2020	1050,00	27,60	13,80
2019	952,00	23,50	11,75
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

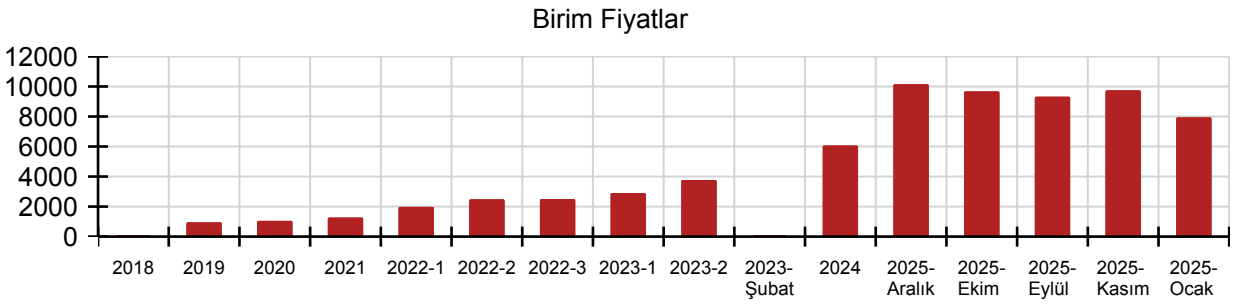

Yapım Şartları

Adresli kablosuz sıfırlanabilir yangın alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemanı olarak çalışacak ve sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip olan, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olan, TS EN 54-11 ve TS EN 54-25 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.7060		Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.