

## 35.410.7080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.410.7080

**Tanımı** Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü: (Ölçü: Adet) Kablosuz alıcı-verici ünitesi ile çift yönlü haberleşebilen, en az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğın

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7672.43	399.54	199.77
2025-Kasım	7370.14	396.10	198.05
2025-Ekim	7313.61	386.26	193.13
2025-Eylül	7046.96	374.15	187.08
2025-Ocak	6007.04	323.44	161.72
2024	4580.00	208.00	104.00
2023-2	2840.00	109.00	54.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2180.00	68.00	34.00
2022-3	1880.00	43.90	21.95
2022-2	1866.63	33.70	16.85
2022-1	1490.00	33.70	16.85
2021	956.00	33.70	16.85
2020	796.00	27.60	13.80
2019	722.00	23.50	11.75
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.7080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

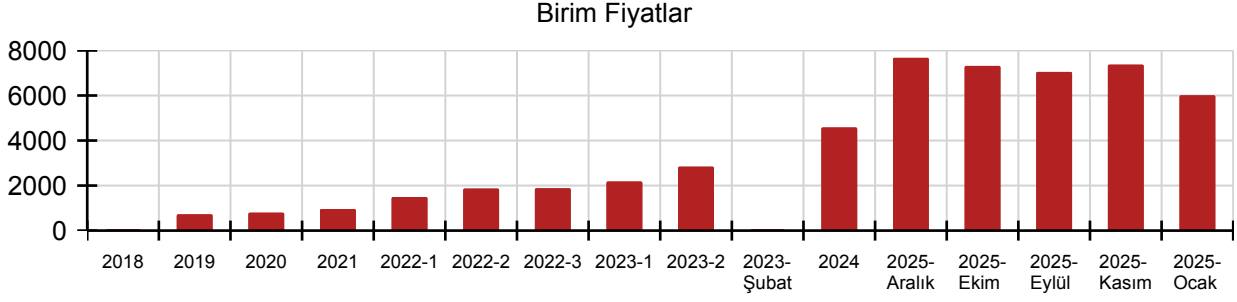

### Yapım Şartları

Kablosuz alıcı-verici ünitesi ile çift yönlü haberleşebilen, en az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliđine sahip olan, TS EN 54-18 ve TS EN 54-25 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip kablosuz çıkış modülünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

## 35.410.7080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.7080		Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.