

43.635.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.635.1045	(17.145/İB-1)
Tanımı	Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	31,72	0,00	0,00
2016	29,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	94,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	36,00	0,00	0,00
2024	438,75	0,00	0,00
2014	23,38	0,00	0,00
2020	51,04	0,00	0,00
2013	21,69	0,00	0,00
2021	59,75	0,00	0,00
2023-2	283,13	0,00	0,00
2015	25,88	0,00	0,00
2023-1	212,50	0,00	0,00
2022-2	122,81	0,00	0,00
2022-3	138,75	0,00	0,00
2019	44,81	0,00	0,00

43.635.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

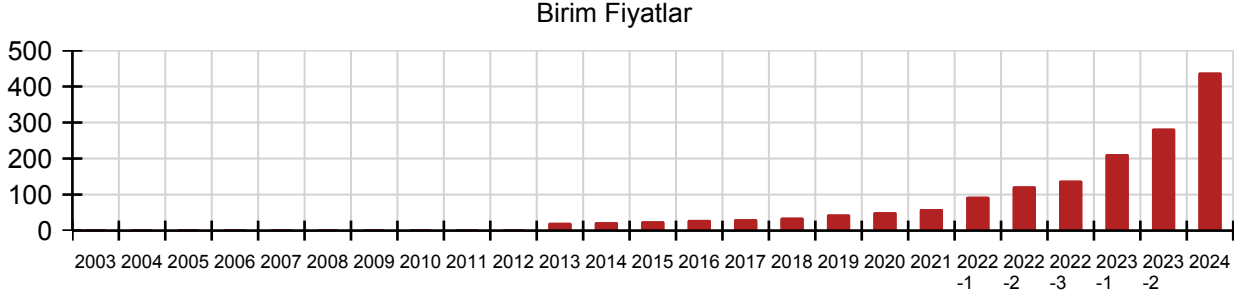

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş beton parke taşının döşeneceği yerde hazır hale getirilmesi, filtre tabanının temizlenmesi, H= 8,0 cm kalınlığında her boyutta parke taşının istenen eğimde döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri ile (Parke taşının bünyesine giren kum, çakıl, çimento ve parke altına serilen ve parke taşı aralarına doldurulan kumun temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici ve genel giderleri dahil, yavaş kum filtreleri tabanına beton parke taşı döşenmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşeme yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1012	04.032/02B	8 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)	m ²	1,000000
10.100.1014	01.014	Kaldırmacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.