

## 43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1101 (19.056/İB)

**Tanımı** Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	7,86	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	5,02	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	21,89	0,00	0,00
2015	3,96	0,00	0,00
2013	3,27	0,00	0,00
2022-1	18,30	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	49,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	23,41	0,00	0,00
2014	3,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	4,60	0,00	0,00
2018	5,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	7,15	0,00	0,00
2023-1	43,54	0,00	0,00
2021	9,88	0,00	0,00

## 43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

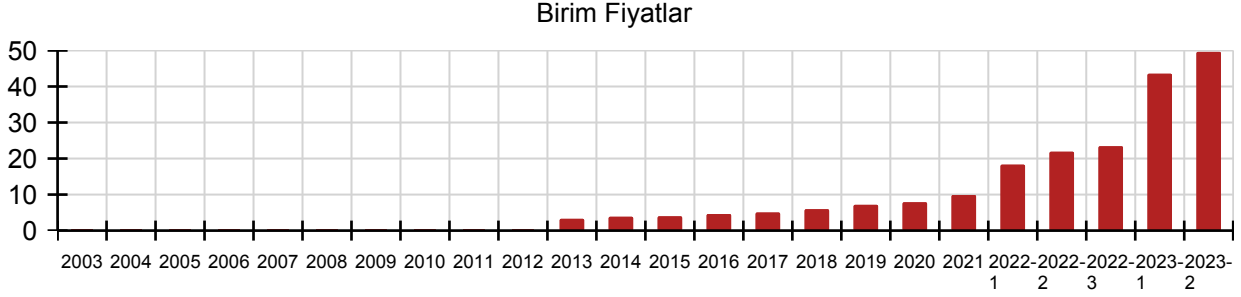

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, polistren köpüğünün projesine uygun olarak kesilmesi, yerleştirileceği derz boşluğunun temizlenmesi, derz yüzlerinde boşluk kalmayacak şekilde derz boşluğuna yerleştirilmesi ve çivilenmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, derz dolgusu yapılan yüzeylerin m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır.

## 43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1571		Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m <sup>3</sup> , ısı iletkenliği: 0,04 W/mK)	m3	0,025000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.