

43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1103 (19.056/İB-2)

Tanımı Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	7,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	10,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	6,23	0,00	0,00
2022-1	19,54	0,00	0,00
2022-2	24,26	0,00	0,00
2023-2	51,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	25,20	0,00	0,00
2014	6,29	0,00	0,00
2015	7,22	0,00	0,00
2023-1	48,09	0,00	0,00
2016	7,42	0,00	0,00
2019	9,90	0,00	0,00
2018	8,29	0,00	0,00
2021	12,70	0,00	0,00

43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

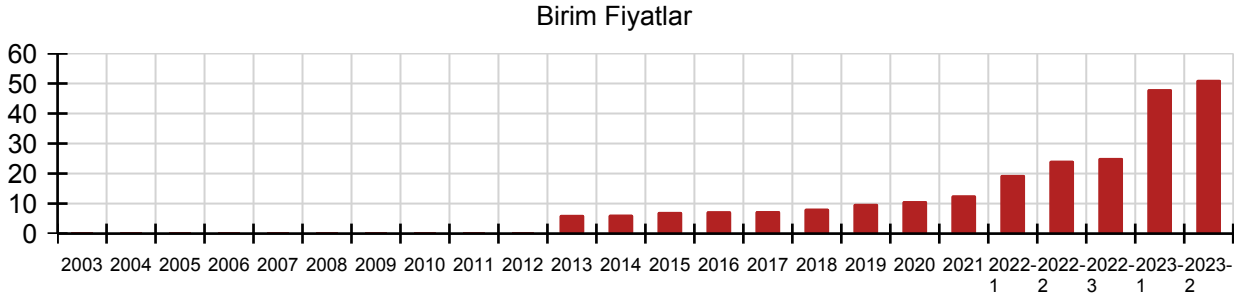

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, alçıpan bölme duvar arasına 5,0 cm kalınlığında silikon cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, alçıpan bölme duvar arasına en az 30,0 kg/m³ yoğunluğunda ve 5,0 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu ve bakalitli cam yünü levhanın yerleştirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, alçıpan bölme duvar arasına 5,0 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar (Boşluklar düşülür) üzerinden, yapılan ısı yalıtımın m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1562		Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması	m2	1,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.