

## 43.670.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1105 (19.095/İB-1)

**Tanımı** iki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	21,24	0,00	0,00
2022-2	86,53	0,00	0,00
2022-3	96,30	0,00	0,00
2017	24,77	0,00	0,00
2013	17,12	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	328,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	172,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	86,53	0,00	0,00
2018	28,11	0,00	0,00
2021	51,13	0,00	0,00
2015	19,18	0,00	0,00
2019	36,53	0,00	0,00
2014	18,43	0,00	0,00
2023-2	212,44	0,00	0,00
2020	41,05	0,00	0,00

## 43.670.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

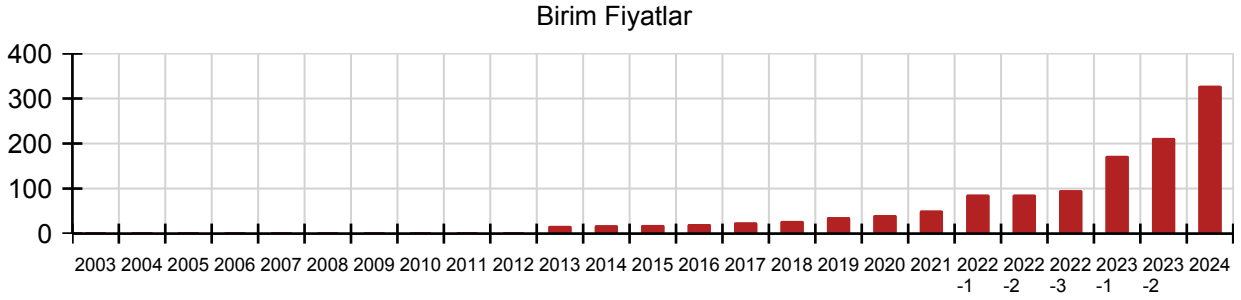

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine göre hazırlanmış tesviye betonu, şap vb. gibi beton yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aşırı alkalik yüzeylerin %1 hidroklorik asitle alkaliliğın giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasında sonra, özel çimento karışımı agrega (Komponent B, toz) ile polimer akrilik dispersiyonu (Komponent A, sıvı) karışımı ile elde edilmiş, 2 komponentli, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesinin, fırça veya rulo ile yüzeye boşluk bırakılmadan ilk kat olarak 1,0 mm kalınlığında sürülmesi, 1. katın kurumasından sonra (2 - 6 saat sonra) yine fırça, rulo veya mala ile ikinci katın uygulanarak, toplam kalınlığın yaklaşık 2,50 mm'ye (3,5 kg/m<sup>2</sup>) tamamlanması, uygulama sonrasında yüzeyin en az üç gün direkt güneş ışığından, hava cereyanından, yağmur ve dondan korunmasını sağlamak maksadıyla tedbir alınması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, 2 komponentli, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan yalıtımın (2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı) m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Bu birim fiyat banyo, tuvalet, mutfak v.b. gibi ıslak hacimlerde uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1519	04.613/1F	Taze Betonda Yüzey Koruyucu Kür Malzemesi	kg	3,500000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,001000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,450000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.