

## 43.690.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.690.1054 (22.017/İB-4)

**Tanımı** İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	100,84	0,00	0,00
2013	90,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	581,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	113,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	145,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1246,83	0,00	0,00
2019	209,30	0,00	0,00
2022-1	480,86	0,00	0,00
2022-3	660,45	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	292,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	171,47	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	242,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	925,06	0,00	0,00
2016	136,02	0,00	0,00

## 43.690.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

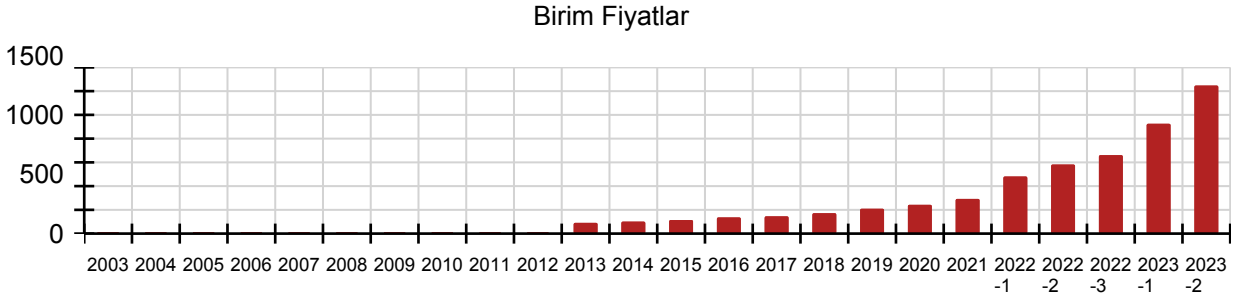

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, b inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.
- 3) Madeni aksam bedeli ayrıca ödenir.

## 43.690.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,018000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m <sup>3</sup>	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m <sup>2</sup>	0,960000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,800000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,400000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,400000
10.170.2102	04.743/02	6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	0,440000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	3,000000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,800000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,240000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Çıracak : Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çıracak	Saat	0,800000
		Çıracak : Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çıracak	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.