

44.100.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1701 (011.100)

Tanımı Monoraylı 90x336 cm Soğuk Oda Muhafaza Kapısı

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	587,38	62,19	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	937,00	101,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2014	644,94	68,29	0,00
2016	734,00	79,00	0,00
2020	1020,00	110,00	0,00
2019	1222,00	0,00	0,00
2015	682,00	73,00	0,00
2017	836,00	90,00	0,00

44.100.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

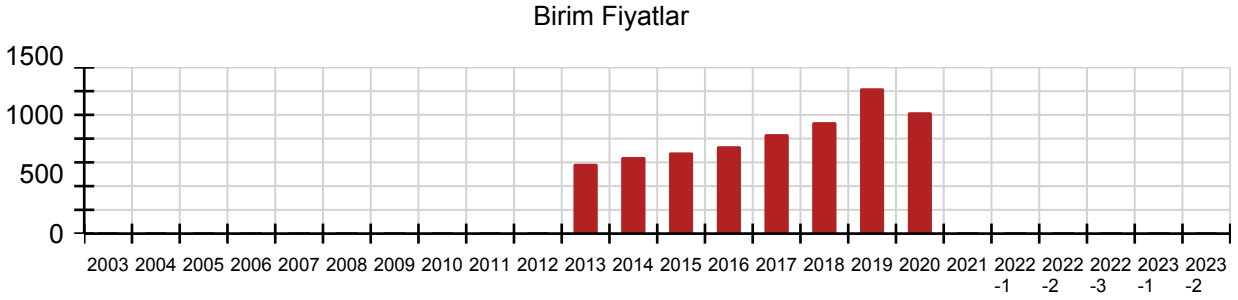

Yapım Şartları

SOĞUK ODA MUHAFAZA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60) Kapı kanadı olarak 13,5 cm kalınlığında (çıralı, kuru, 1'nci sınıf çamdan) çerçeve yapılması, her iki yüzüne 2 ila 2,5 cm kalınlıkta lambalı tahtalar ile kaplanması, iki yanına şevli pervaz takılması, iki kaplama arasına daha önce 15 cm kalınlığında dökme 2,5 ila 5 mm büyüklükte kırıntı ekspande izolasyon doldurulması, kaplamanın her iki yüzeyine su geçirmez bitümlü kağıt levha döşenmesi, kapı kanadının iç ve dıştan olmak üzere tamamının 2 mm'lik galvanizli sac ile kaplanması, menteşeli kitlelerin dıştan asma kilitle kilitlenebilir, oda içerden açılabilir ve çekme kabızlı tertiple yapılması, kapı kilit ve menteşelerinin kapının yukarıdan ve aşağıdan düzgünce kapatılmasını temin edecek tertipte yapılması, hava geçmesine karşı biri çerçevede diğeri kanatta tespit edilmiş iki sıra su emmez lastik fitiller ile madeni aksamı pasa mukavim cinsten olmak üzere montesi, madeni aksamın boyanması, monoray geçme yerlerine kapı kanadı ile açılıp kapanan lastik contalı klapeler yapılması, tek mil kapı heyetinin yalnız galvaniz vida, trifon çivilerle yapılması ve bakteri üretimine müsait olmayan, soğukta çatlamayan tutkal ve boya kullanılması, kapı kanadı, kasası, yardımcı ankraj takozu ile her türlü malzeme ve işçilik dahil olarak projesine uygun şekilde imali ve idareye beğendirilmesi tam ve tek mil yerine takılması (Kapı ölçüleri net açıklık olarak)

Not 1 : Çilingir aksamın bronz ve kromajlı olması halinde fiyatlara %10 ilave yapılır. Not 2 : Galvaniz sacdan yapılan kapıların fiyatları Bankamız Birim fiyatlarından, paslanmaz çelikten yapılan kapıların fiyatları Bayındırlık Birim fiyatlarından alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.