

## 44.100.1981 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.1981 (019.201)

**Tanımı** Yüzey İzolesi 50 + 50 mm Polistren Tank ve Yüzey İzolesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	48,00	0,00	0,00
2013	40,78	0,00	0,00
2020	72,00	0,00	0,00
2017	59,00	0,00	0,00
2019	87,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2014	44,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	66,00	0,00	0,00
2016	52,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 44.100.1981 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

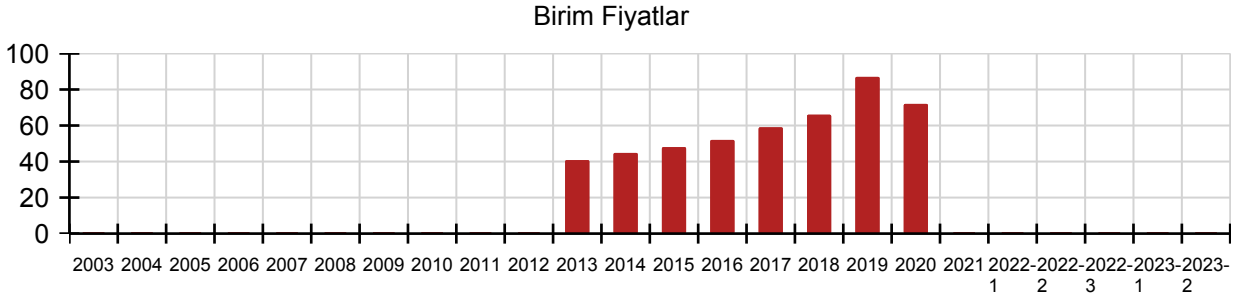

### Yapım Şartları

POLİSTREN TANK VE YÜZEY İZOLESİ (Ölçü: m<sup>2</sup>) İzole edilecek tank, vana veya yüzeylerin üzerine sıcak bitüm sürülmesi, en az 15 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta polistrenin dilimler halinde birinci katın yapıştırılıp en fazla 1 metre aralıklarda galvaniz çemberle sarılıp sabitleştirilmesi, ara boşlukların sıcak bitümle doldurulup ikinci kat polistrenin yapıştırılması ve tahta çiviler ile tutturulması, Galvaniz çember ile izolenin sabitleştirilmesi, boşlukların sıcak şekilde kaliteli Amerikan bezi ile sarılması ve tutkalanması, tutkalın kurumasını müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam tekmil malzeme işçilik dâhil olmak üzere iş yerinde yapılması, izolenin dışında ölçülerek metrekare olarak fiyatlandırılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.1981 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.