35.440.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.440.2102** **(833-732)**
Tanımı	3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2337,34	399,54	199,77
2025-Kasım	2315,63	396,10	198,05
2025-Ekim	2277,75	386,26	193,13
2025-Eylül	2207,68	374,15	187,08
2025-Ocak	1882,14	323,44	161,72
2024	1320,00	121,00	60,50
2023-2	915,00	63,50	31,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	737,00	39,50	19,75
2022-3	637,00	25,50	12,75
2022-2	630,54	19,60	9,80
2022-1	397,00	19,60	9,80
2021	265,00	14,00	7,00
2020	220,00	11,40	5,70
2019	218,00	9,65	4,83
2018	181,00	7,65	3,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.440.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

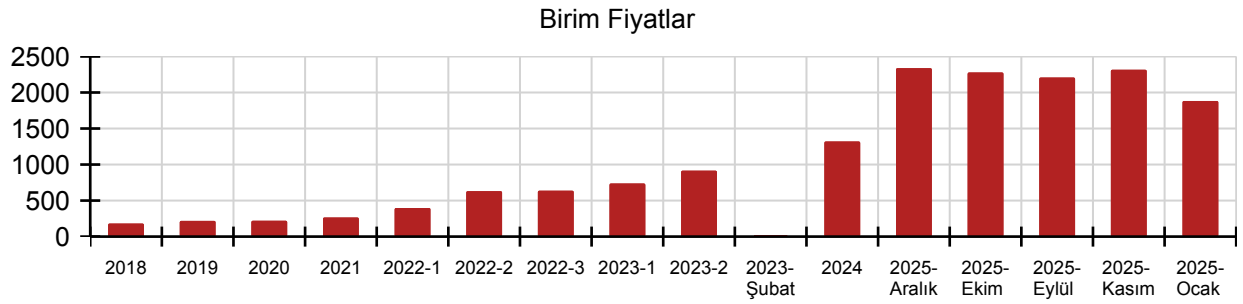

Yapım Şartları

Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70 °C'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838, TS EN 60598-1 ve TS EN 50172 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.440.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.440.2102		3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.