

35.540.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.540.1033

Tanımı Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırlı F/O Kablo

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 147,40 | 81,53 | 40,77 |
| 2025-Kasım | 145,75 | 80,83 | 40,42 |
| 2025-Ekim | 141,59 | 78,81 | 39,41 |
| 2025-Eylül | 137,78 | 76,35 | 38,18 |
| 2025-Ocak | 118,50 | 66,00 | 33,00 |
| 2024 | 84,00 | 31,50 | 15,75 |
| 2023-2 | 57,00 | 24,20 | 12,10 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 39,60 | 15,10 | 7,55 |
| 2022-3 | 30,30 | 9,75 | 4,88 |
| 2022-2 | 27,96 | 7,50 | 3,75 |
| 2022-1 | 22,80 | 7,50 | 3,75 |
| 2021 | 15,00 | 5,75 | 2,88 |
| 2020 | 12,40 | 4,70 | 2,35 |
| 2019 | 11,70 | 4,00 | 2,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

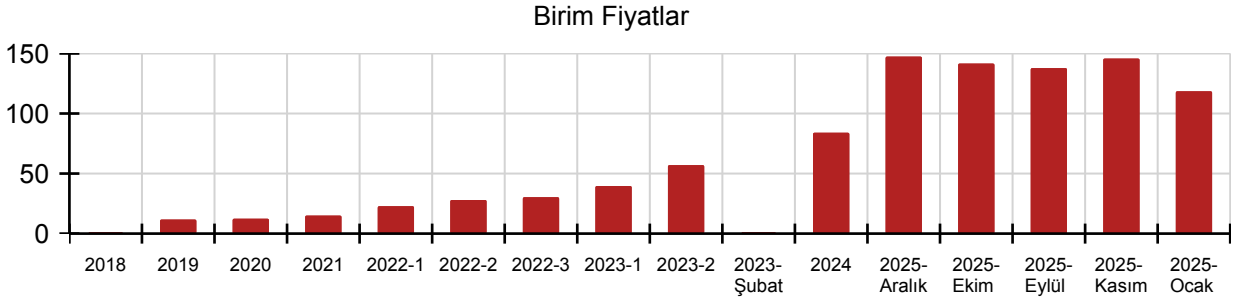

Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırlısız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolguludur. En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.540.1033 | | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,110000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,110000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.