

## 35.540.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.540.2005</b>	<b>(880-618)</b>
<b>Tanımı</b>	12 core SM Zırhlı F/O Kablo, SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO	
<b>Birimi</b>	m	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	109,76	81,53	40,77
2025-Kasım	108,65	80,83	40,42
2025-Ekim	105,71	78,81	39,41
2025-Eylül	102,68	76,35	38,18
2025-Ocak	88,50	66,00	33,00
2024	54,00	31,50	15,75
2023-2	38,10	24,20	12,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,50	15,10	7,55
2022-3	18,50	9,75	4,88
2022-2	16,19	7,50	3,75
2022-1	14,00	7,50	3,75
2021	9,70	5,75	2,88
2020	8,00	4,70	2,35
2019	7,30	4,00	2,00
2018	6,05	2,70	1,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

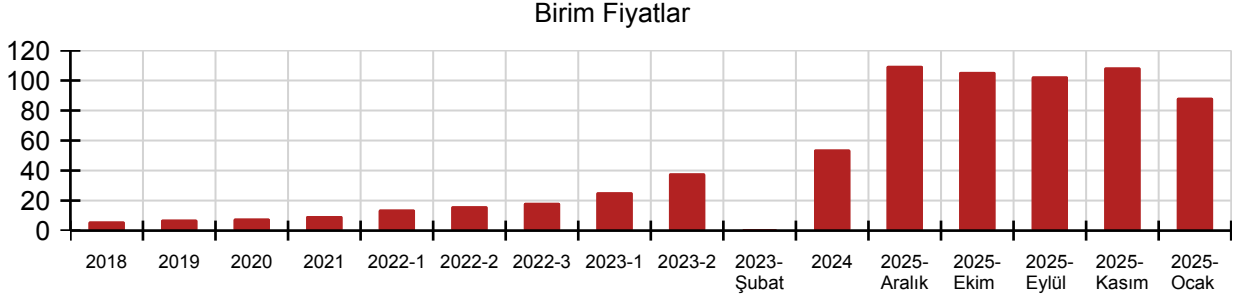

### Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.540.2005		Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırlı F/O Kablo	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.