# 35.410.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.410.3050** |
| Tanımı | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.) Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü, 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4809,51 | 399,54 | 199,77 |
| 2025-Kasım | 4624,86 | 396,10 | 198,05 |
| 2025-Ekim | 4586,73 | 386,26 | 193,13 |
| 2025-Eylül | 4420,26 | 374,15 | 187,08 |
| 2025-Ocak | 3769,74 | 323,44 | 161,72 |
| 2024 | 2904,00 | 253,00 | 126,50 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.410.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

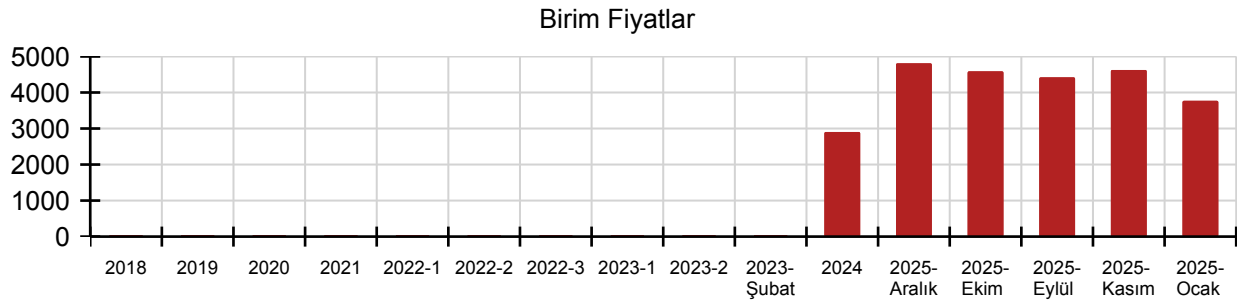


## Yapım Şartları

Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü, 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Adresli kısa devre çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Harici 24 V DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dâhil edilebilecektir.
TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip ihbar flaşörünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.410.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.410.3050 | | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.