

## 35.430.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.430.1203 (833-1312)</b>                 |
| <b>Tanımı</b>  | 300 W (rms) Güç Amfisi, Acil Anons Sistemleri |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                 |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 39617,21     | 1470,71       | 735,36          |
| 2025-Kasım  | 38712,74     | 1458,10       | 729,05          |
| 2025-Ekim   | 38498,61     | 1421,85       | 710,93          |
| 2025-Eylül  | 38438,55     | 1377,30       | 688,65          |
| 2025-Ocak   | 36758,63     | 1190,63       | 595,32          |
| 2024        | 30370,00     | 3010,00       | 1505,00         |
| 2023-2      | 16780,00     | 1580,00       | 790,00          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 12770,00     | 985,00        | 492,50          |
| 2022-3      | 9990,00      | 637,00        | 318,50          |
| 2022-2      | 9840,00      | 490,00        | 245,00          |
| 2022-1      | 8990,00      | 490,00        | 245,00          |
| 2021        | 6560,00      | 490,00        | 245,00          |
| 2020        | 5250,00      | 401,00        | 200,50          |
| 2019        | 5190,00      | 341,00        | 170,50          |
| 2018        | 5110,00      | 270,00        | 135,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.430.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

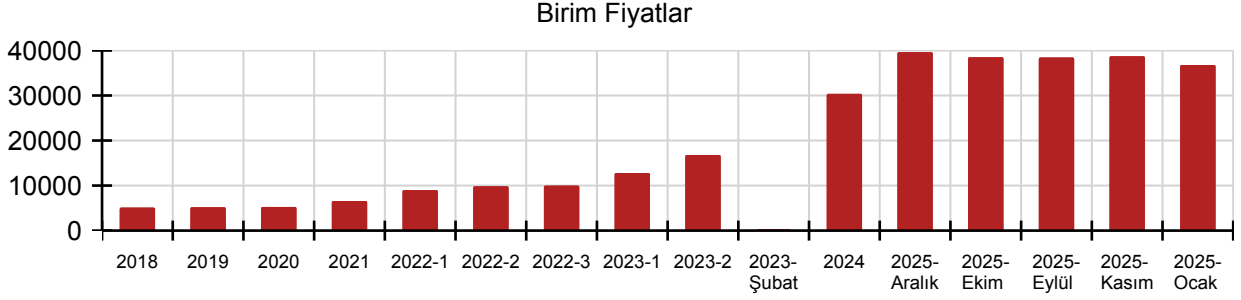

### Yapım Şartları

Güç Amfileri kullanılacakları güç ihtiyacına göre belirlenecek olup, 19" rack montaj standardında olmalıdır. Amfi üzerinde sıcaklık kontrollü fan yer almalıdır. Amfi kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalı olmalıdır. Amfi üzerinde 100 V güç çıkışının yanında 70 V çıkışı da olmalıdır. Güç amfileri 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dâhil değildir. Güç amfileri, TS EN 54-16 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan güç amfilerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.430.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                    |        |          |
| 30.430.1203 |                 | 300 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                        | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                               | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.