35.430.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.430.1332** **(833-1511)**
Tanımı	Güç kaynağı ünitesi, 100 Ah, Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	75972,58	6720,50	3360,25
2025-Kasım	73069,39	6662,89	3331,45
2025-Ekim	72459,11	6497,20	3248,60
2025-Eylül	69831,84	6293,64	3146,82
2025-Ocak	59559,63	5440,63	2720,32
2024	47030,00	5400,00	2700,00
2023-2	27330,00	2840,00	1420,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20760,00	1770,00	885,00
2022-3	16210,00	1140,00	570,00
2022-2	15939,50	875,00	437,50
2022-1	14770,00	875,00	437,50
2021	10800,00	875,00	437,50
2020	8650,00	717,00	358,50
2019	8540,00	610,00	305,00
2018	8410,00	484,00	242,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

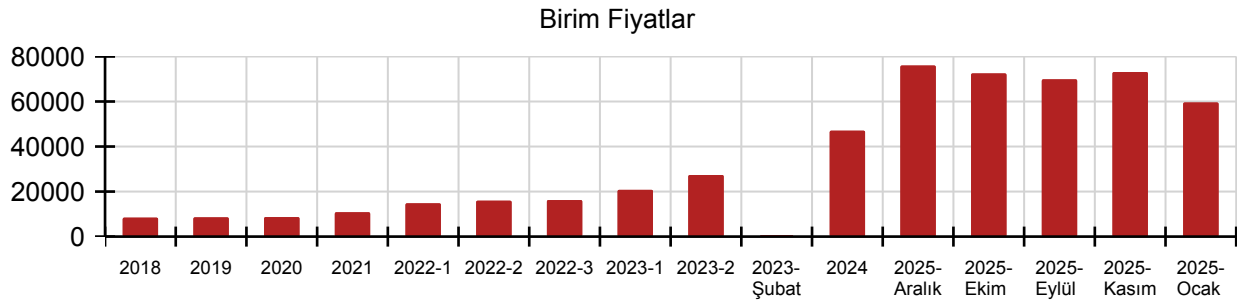

Yapım Şartları

Güç kaynağı ünitesi, besleyeceği cihaz için gereken gerilim değerine ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V AC ana beslemenin kesilmesi, sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır. TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı, Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, aküleri dâhil güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.430.1332		Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah / Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / Acil Anons Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.