

## 48.685.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.685.1002 (MSB.319)

**Tanımı** Perde Duvar Üzeri Çerçevesiz Galvanizli Tel Kafes İle Çevre Emniyeti Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	146,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	112,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	326,51	0,00	0,00
2017	148,13	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	101,03	0,00	0,00
2015	122,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	248,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	220,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	175,14	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.685.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

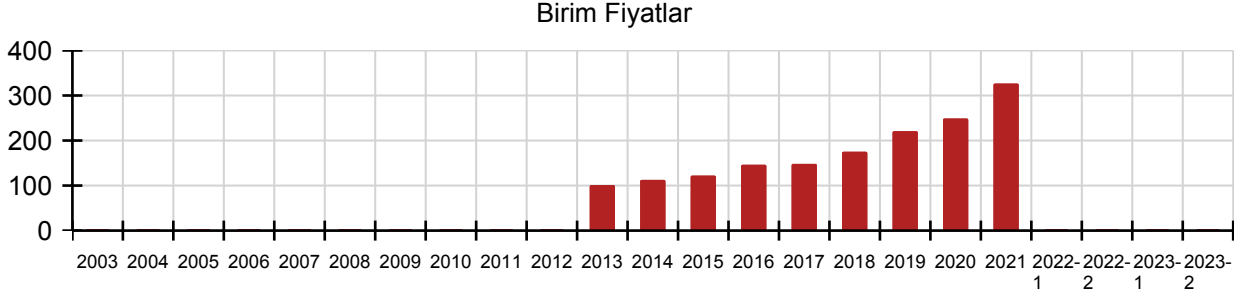

### Yapım Şartları

Onaylı projesine göre duvar üzerine 180'lik profillerin 2,50 m ara ile dikilmesi ve ankrajı 180'lik profilin eğik kısmına 3 sıra düz 2 sıra çaprazına galvanizli dikenli tel çekilmesi ve bağlanması, 180'lik profilin düz kısmına 40/40/4 köşebentler ile çerçeve yapılması ve bu çerçevenin içine 3x3 cm gözlü 150x210 cm boyutlarında galvanizli kafes tel ile pano yapılması, üzerine 30/5 lama ile çerçeve punto kaynak ile tespiti ve tüm demir aksamın boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır. (Yüksekliği 1,85 m)

Ölçü: Çevre emniyeti için yapılan tel kafes alanı ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.685.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	2,484000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	3,693000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	3,222000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,460000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,392000
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	4,687000
49.100.1002		Demir yüzeylere bir kat antipas iki kat yağlı boya yapılması	m <sup>2</sup>	0,549000
		İŞÇİLİK		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	3,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.