

## 48.325.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.325.1001 (MSB.522)

**Tanımı** Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya 6x10 Ahşap Kadronlar Üzerine 6 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar İle Çatı Örtüsü Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	105,34	0,00	0,00
2018	126,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	161,49	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	86,15	0,00	0,00
2016	97,57	0,00	0,00
2019	162,83	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	74,98	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	67,82	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	200,64	0,00	0,00

## 48.325.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

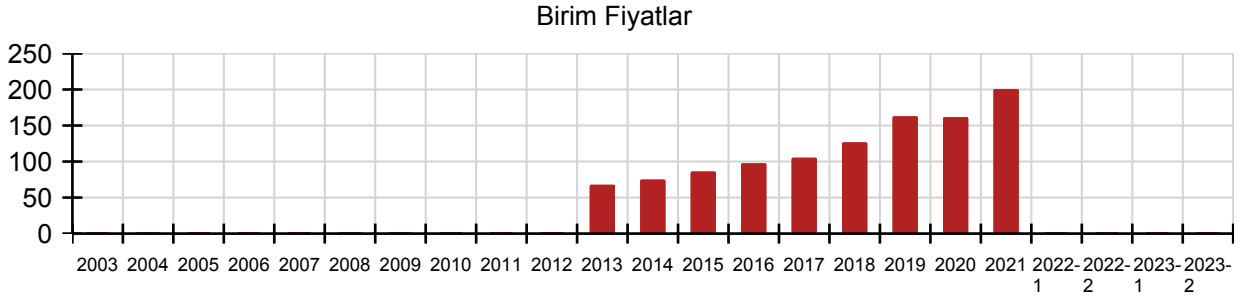

### Yapım Şartları

Mevcut betonarme çatı üzerine bitümlü karton serilmesi, matkapla delik açılması, çelik dübel konulması, 75x100 cm aralıklarla birbirine dik istikamette 6x10 cm kalınlığında kadran konulması, kadranların çelik dübellerle betona monte edilmesi, yapılan ahşap kadranların arasına 6 cm kalınlıkta cam yünü serilmesi, 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların birbiri üzerine şartnamesi ve projesine uygun olarak bindirilmesi ve tespit edilmesi, pop perçinlerle perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Meyilli yüzey üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.325.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,015000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,010000
10.330.5493	04.604	Bitümlü karton (TS 114 tip 1)	m <sup>2</sup>	1,050000
10.200.2451	04.715/1	Alüminyum trifon takımı	Adet	3,000000
10.200.2452	04.715/2	Alüminyum pop perçin	Adet	4,000000
10.200.2301	04.715/3A	Trapezoidal alüminyum levhalar, EN AW 3003-ALMn1Cu	kg	2,952000
10.330.1021		18 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, 6 cm kalınlığında (şilte) cam yünü (inorganik menşeli)	m <sup>2</sup>	1,000000
		İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,600000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,700000
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.