

48.335.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.335.1001 (MSB.564/A2)

Tanımı 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Döşemede ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	7,27	0,00	0,00
2016	8,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	8,64	0,00	0,00
2018	10,27	0,00	0,00
2022-1	32,68	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	12,64	0,00	0,00
2020	13,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	42,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	7,71	0,00	0,00
2013	6,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	16,99	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

48.335.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

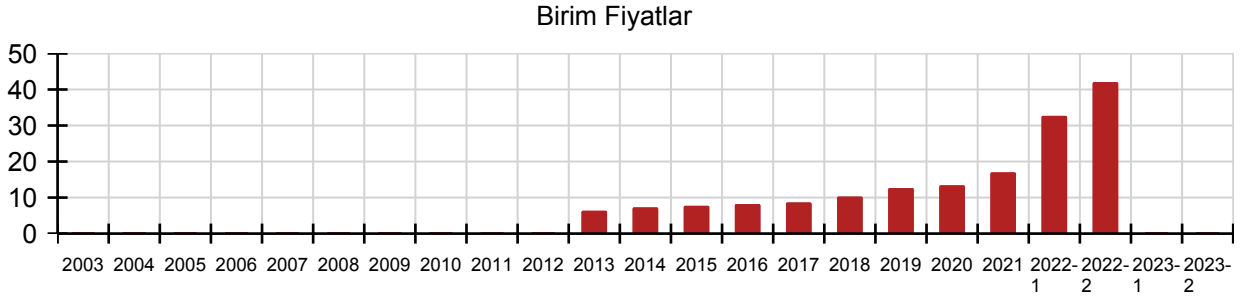

Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre hazırlanmış zemine yüzeyi düzgün (ciltli), yoğunluğu 30 kg/m³'den büyük, ısı iletkenlik değeri 0,028W/mK olan 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpüğü levhaların aralarında boşluk kalmayacak şekilde serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden ölçülür.

48.335.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.330.2241		Ekstrüde polistren köpük (yüzeyi düzgün) 200 kPa basınç dayanımlı (2 kg/ cm ²), Isı iletkenliği <=0,030 W/mK (yüzey düzgün (ciltli),yoğ. 30 kg/m ³ 'ten büyük)	m ³	0,026250
		İŞÇİLİK		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.