

## 48.335.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.335.1001 (MSB.564/A2)

**Tanımı** 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Döşemede ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	7,27	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	42,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	7,71	0,00	0,00
2013	6,34	0,00	0,00
2020	13,40	0,00	0,00
2016	8,20	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	10,27	0,00	0,00
2022-1	32,68	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2017	8,64	0,00	0,00
2019	12,64	0,00	0,00
2021	16,99	0,00	0,00

## 48.335.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

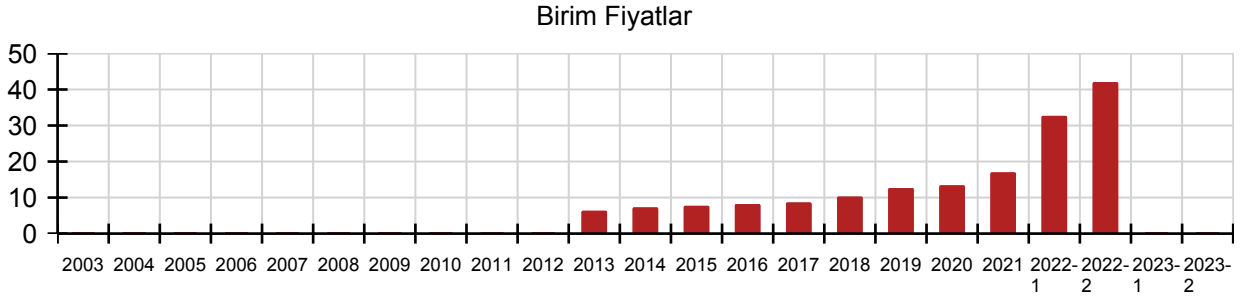

### Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre hazırlanmış zemine yüzeyi düzgün (ciltli), yoğunluğu 30 kg/m<sup>3</sup>'den büyük, ısı iletkenlik değeri 0,028W/mK olan 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpüğü levhaların aralarında boşluk kalmayacak şekilde serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden ölçülür.

## 48.335.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.330.2241		Ekstrüde polistren köpük (yüzeyi düzgün) 200 kPa basınç dayanımlı (2 kg/ cm <sup>2</sup> ), Isı iletkenliği <=0,030 W/mK (yüzeyidüzgün (ciltli),yoğ. 30 kg/m <sup>3</sup> 'ten büyük)	m <sup>3</sup>	0,026250
		İŞÇİLİK		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.