

48.335.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.335.1005 (MSB.568/C1)

Tanımı 2,5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere)

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	61,57	0,00	0,00
2016	49,04	0,00	0,00
2013	35,33	0,00	0,00
2019	77,28	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	113,75	0,00	0,00
2017	52,34	0,00	0,00
2020	91,13	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	41,66	0,00	0,00
2014	38,31	0,00	0,00

48.335.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

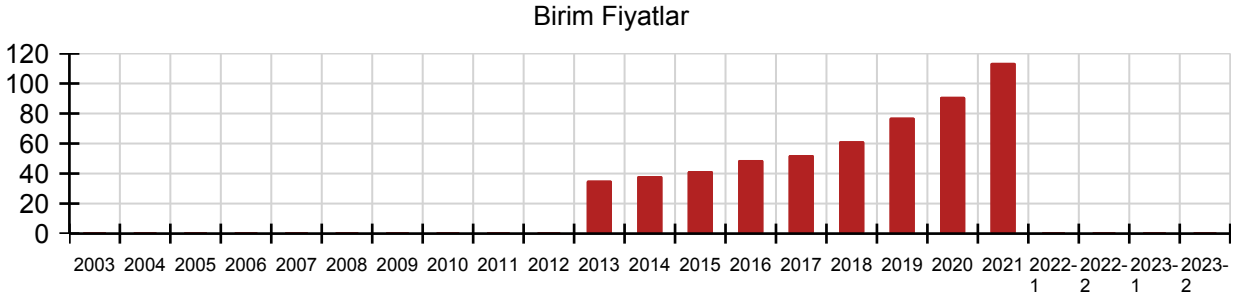

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 50 mmlik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, hazırlanan 2,5 cm'lik ekstrüde polistren köpük levha malzemesinin önceden kaba sıvası yapılarak hazırlanmış duvar yüzeyine tespit edilmesi, 12,5 mm lik alçı duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,50 m²'den küçük boşluklar çıkarılmaz.

Not:

- 1) Kaba sıva imalatı kendi pozundan ödenecektir.
- 2) İmalat yüzeyi boyaya hazır hale getirileceğinden ayrıca perdah imalatı ödenmeyecektir.
- 3) Isı hesaplarına uygun olarak belirlenen polistren köpük kalınlığına göre sadece polistren köpük pozundaki miktar değiştirilerek analiz yenilenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.335.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.330.2241		Ekstrüde polistren köpük (yüzeyi düzgün) 200 kPa basınç dayanımlı (2 kg/ cm ²), Isı iletkenliği <=0,030 W/mK	m ³	0,025000
10.200.3011	04.457/3K	0,5 mm sacdan mamul DU50 profilli alçı levhalar için Sıcak daldırma galvanizli sac profil (TS 12761)	m	1,000000
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	1,050000
10.200.3006	04.457/3F	0,6 mm sacdan mamul DC50 profilli alçı levhalar için Sıcak daldırma galvanizli sac profil (TS 12761)	m	2,500000
19.100.2432		Saten alçı harcı hazırlanması	m ³	0,002000
10.200.3032	04.457/4L	Ses yalıtım bandı, 5 cm, 3 mm polietilen süngerden mamul	m	1,050000
10.420.1013	04.714/P2O	Borozan vida, her ebatta, 1 kutu 1000 Adet	Kt	0,012000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
10.200.3031	04.457/4K	Derz bandı, cam elyafından mamul	m	1,500000
19.100.2434		Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,000500
		İŞÇİLİK-ALÇIPAN DUVAR İŞÇİLİĞİ		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1033	01.033	Alçı levha ustası	Saat	0,900000
10.100.1038	01.206	Alçı levha ustası yardımcısı	Saat	0,900000
		EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜĞÜN DUVARA TESİS		
		GETİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		YÜZEYİN DÜZELTİLEREK BOYAYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.