

## 48.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>48.410.2101 (MSB.672)</b>
<b>Tanımı</b>	Bulancak Füme Granit Plak İle Süpürgelik Yapılması
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	27,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	25,47	0,00	0,00
2019	37,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,48	0,00	0,00
2013	21,20	0,00	0,00
2021	49,21	0,00	0,00
2016	26,81	0,00	0,00
2023-1	146,48	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	30,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	43,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	96,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	23,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	211,26	0,00	0,00

## 48.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

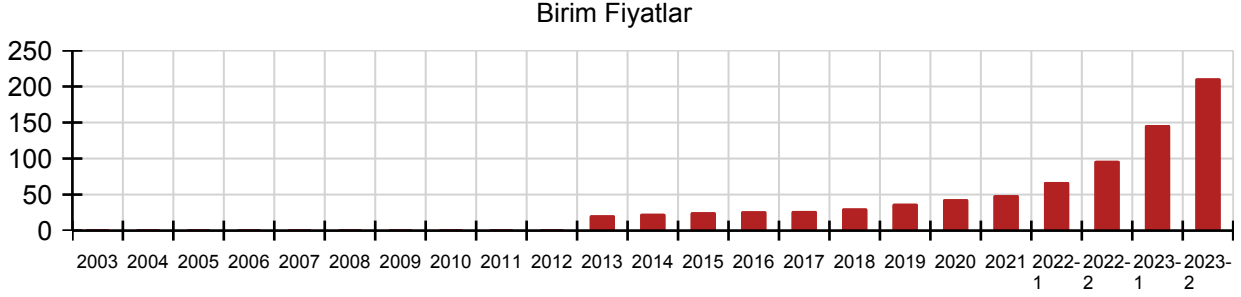

### Yapım Şartları

Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 1,5 cm kal. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere 10 cm genişliğinde düzgün şekilde kesilmiş bulancak fûme granit süpürgeliklerin yerine konulması, derzlerin dolgu malzemesi ile kapatılması, duvara yerleştirilmiş kenet demirlerin granit süpürgeliklere tespiti, yapımı sırasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan süpürgelik ölçülür (m)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,002500
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,001000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,015000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,035000
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m <sup>2</sup>	0,105000
		(zayiatıyla)		
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.