35.550.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.550.7104**
Tanımı	800x1200mm Veri Merkezi 1 Kabinli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1405767.49	41288.63	20644.32
2025-Kasım	1389127.00	40903.98	20451.99
2025-Ekim	1359427.68	39913.20	19956.60
2025-Eylül	1343408.70	38670.15	19335.08
2025-Ocak	1144474.88	33419.88	16709.94
2024	1011100.00	1050.00	525.00
2023-2	777500.00	552.00	276.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	571600.00	345.00	172.50
2022-3	519500.00	223.00	111.50
2022-2	519402.90	171.00	85.50
2022-1	318800.00	171.00	85.50
2021	227700.00	122.00	61.00
2020	162600.00	100.00	50.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.550.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

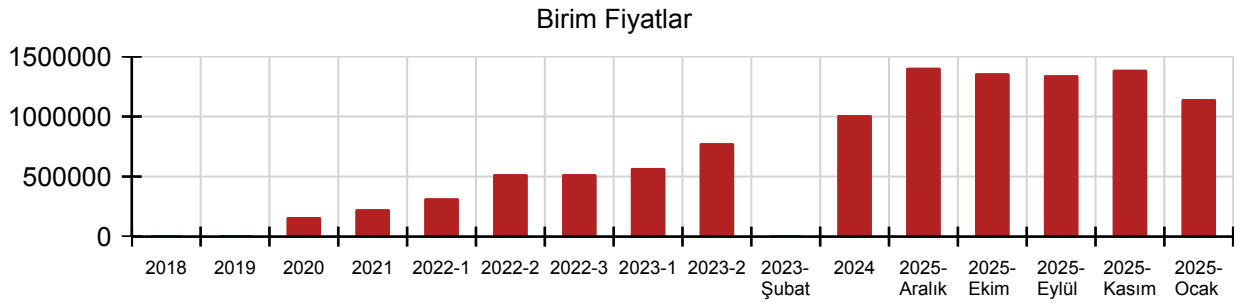

Yapım Şartları

35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 1 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direkt genleşmeli (DX) (İnverter Kompresörlü) yapıda en az 10 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır. Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı (Rack Tipi KGK) en az 10 kVA (2U) kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19" rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 volt 9 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 2 adet ısı ve nem sensörü, 2 adet kapı durum sensörü. Elektrik dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x40 A C10 kA), 1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA), 1 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA), 1 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40 A 300 mA Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.550.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.550.7104		800x1200mm / Veri Merkezi 1 Kabinli (en az 10 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12.000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	28.000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	28.000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	16.000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.