

## 48.410.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.3101 (MSB.689/B)

**Tanımı** Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	120,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	73,21	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	204,13	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	177,36	0,00	0,00
2014	94,11	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2021	238,14	0,00	0,00
2018	146,69	0,00	0,00
2017	129,33	0,00	0,00
2015	101,87	0,00	0,00

## 48.410.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

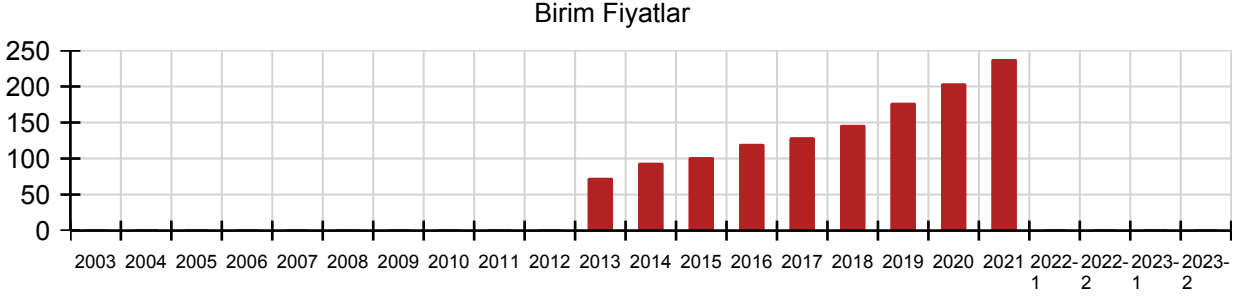

### Yapım Şartları

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, üzerine 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm'yi geçmemek üzere 4 cm bazalt plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvara yerleştirilmiş kenet demirlerinin plaklara tespiti, kaplama esnasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, kırık parça kullanılmaması, kaplama yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, temini ve montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibare alınmaz. Dış köşelerdeki plak kalınlığı ölçüden çıkarılmaz. Terminezon var ise ölçüye ilave edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2920	04.426/2J	4x40x40 cm Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	1,050000
		(zayıyla)		
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.