

48.410.3901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	48.410.3901 (MSB.689/L)
Tanımı	3cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	100,79	0,00	0,00
2014	77,17	0,00	0,00
2015	84,15	0,00	0,00
2020	173,09	0,00	0,00
2019	149,80	0,00	0,00
2018	123,07	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	108,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	70,98	0,00	0,00
2021	204,01	0,00	0,00

48.410.3901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

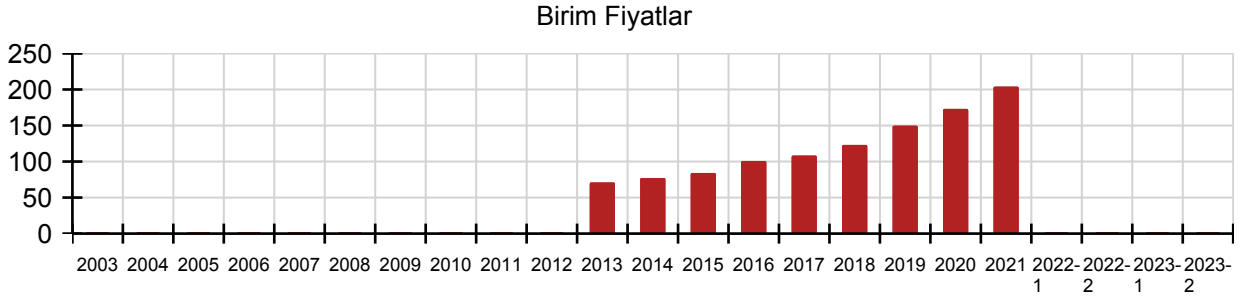

Yapım Şartları

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, üzerine 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm'yi geçmemek üzere 3 cm bazalt sövenin kaplanması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin bazalt plaklara tespiti, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan alan ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
10.240.2917	04.426/2G	3x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m ²	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.