

15.335.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.335.1907

Tanımı 8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2016	11,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	10,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	12,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	60,89	0,00	0,00
2013	8,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	47,81	0,00	0,00
2014	10,11	0,00	0,00
2022-2	59,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	19,05	0,00	0,00
2018	15,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	17,74	0,00	0,00
2021	24,25	0,00	0,00

15.335.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

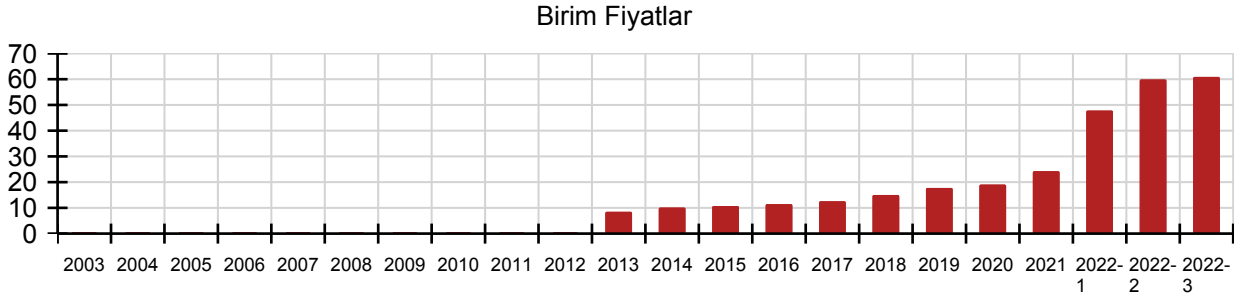

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.335.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.