

## 15.270.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.270.1009 (Y.19.085/029)

**Tanımı** Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	60,71	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	68,23	0,00	0,00
2022-3	80,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	115,91	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	32,44	0,00	0,00
2015	15,09	0,00	0,00
2017	19,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	17,74	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	28,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	174,88	0,00	0,00
2021	38,95	0,00	0,00
2018	22,30	0,00	0,00

## 15.270.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

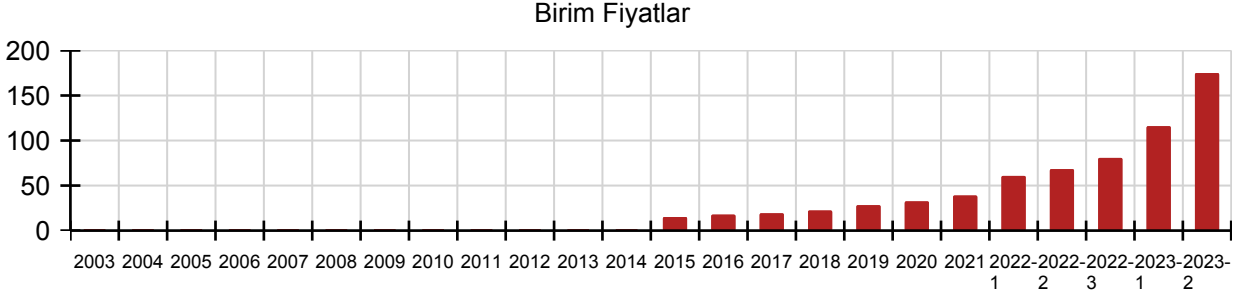

### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.270.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.300.2172	04.379/I02	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg	3,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,006000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.