

## 15.270.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.270.1012 (Y.19.085/032)

**Tanımı** Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	25,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	78,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	42,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	89,68	0,00	0,00
2023-2	220,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	20,11	0,00	0,00
2019	36,71	0,00	0,00
2022-3	104,58	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	50,44	0,00	0,00
2016	23,35	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	148,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	29,23	0,00	0,00

## 15.270.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

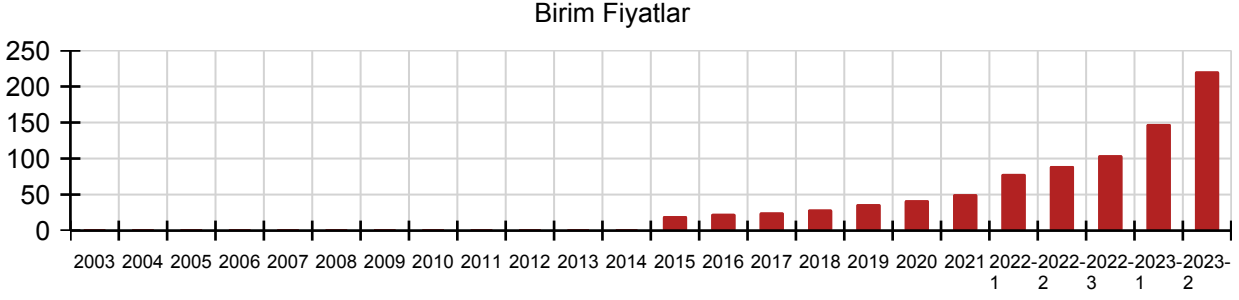

### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.270.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.300.2172	04.379/I02	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg	4,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,006500
10.330.2502	04.479/1	Sıva filesi (75 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1,100000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,850000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.