

15.305.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.305.1215 (Y.18.202/C03)

Tanımı PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	36,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	163,86	0,00	0,00
2015	34,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	99,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	269,46	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	53,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	167,43	0,00	0,00
2023-1	238,53	0,00	0,00
2018	42,55	0,00	0,00
2021	60,63	0,00	0,00
2019	50,05	0,00	0,00
2017	37,91	0,00	0,00

15.305.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

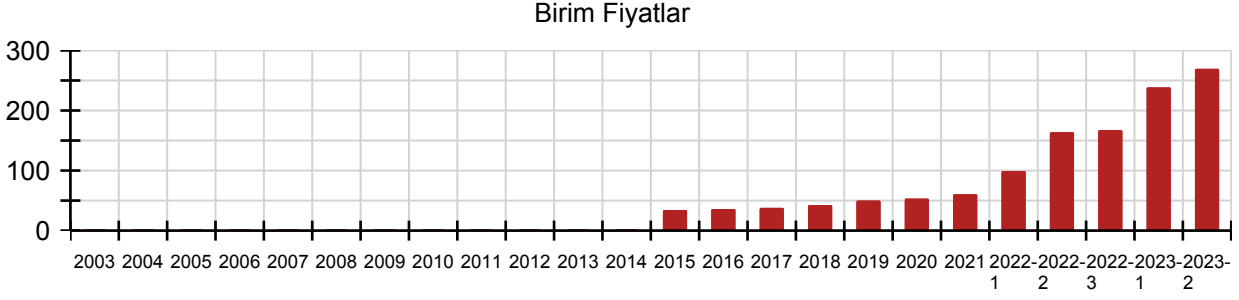

Yapım Şartları

PVC esaslı kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluđun/vadidere su yalıtımının serileceđi çatı deresinin her iki kenarına 4x2 cm ölçülerinde ahşap lataların tespit edilmesi, PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı kanatlı oluđun iki kenarının bu çıtalar üzerine basacağı ve birbiri üzerine ek yerleri en az 20 cm binecek şekilde serilmesi, oluđun en fazla 50 cm mesafe aralıklarla 4x2 cm ölçülerindeki çıtalara sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Uygulama yapılan çatı dereleri projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Uygulama yapılan bölgede çatı örtüsünün en az 10 cm dere üzerine binmesi gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.305.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4207	04.040/03G	PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte)	m	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,001500
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,010000
		(Tespit malzemesi karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1016	01.016	Kiremitçi tipi çatı kaplamacısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.