

## 15.325.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.325.1102 (18.247/1A)

**Tanımı** Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R>=1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	28,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	33,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	25,89	0,00	0,00
2017	31,15	0,00	0,00
2021	62,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	25,34	0,00	0,00
2020	47,70	0,00	0,00
2019	39,98	0,00	0,00
2022-1	103,39	0,00	0,00
2023-2	221,56	0,00	0,00
2022-2	125,29	0,00	0,00
2022-3	132,31	0,00	0,00
2023-1	165,25	0,00	0,00

## 15.325.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

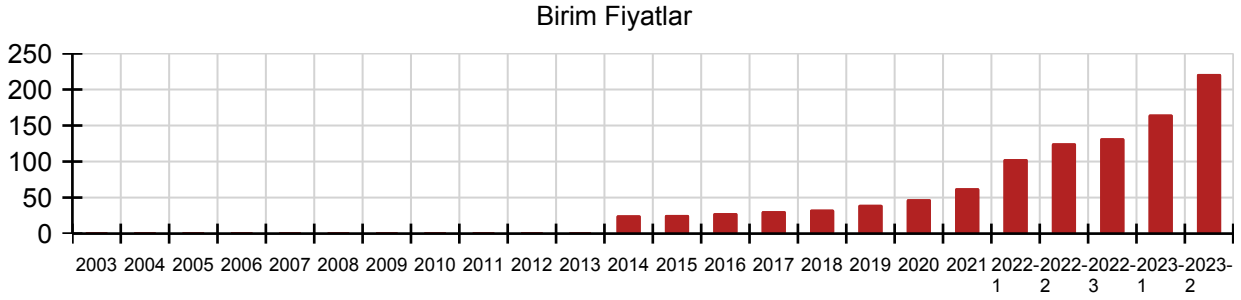

### Yapım Şartları

Kaplama yüzeyi en az %50 dolulukta mevcut çitallı veya tahta kaplı ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden... oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) monoblok başlıklı galvanizli çivi ile m<sup>2</sup> de en az 10 adet çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte monoblok başlıklı galvanizli çivilerle tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Meyilli satırlar üzerinden hesaplanır, 0.25 m<sup>2</sup>'den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

Not:

1) Bindirme boyları

a- Eğimi %20 ve üstünde olan çatılarda, enden bir oluk, boydan en az 15 cm dir.

b- Eğimi %20'nin altında olan normal rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda: enden bir oluk, boydan en az 20 cm dir.

c- Eğimi %20'nin altında olan etkili rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda; enden iki oluk, boydan en az 20 cm dir.

2) Eğimi %10 dan az olan çatılarda uygulanmaz.

3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir.

4) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.325.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.9102	04.721/1A	Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (TS EN 534) (Kategori R $\geq$ 1400 N/m <sup>2</sup> ) (Yangın Sınıfı Broof)	m <sup>2</sup>	1,250000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
10.240.9114	04.721/6	Monoblok başlıklı galvanizli çivi	Adet	10,000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.