

15.330.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.330.1003 (Y.18.245/003)

Tanımı Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 34,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 84,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 39,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 45,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 60,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20,96 | 0,00 | 0,00 |

15.330.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

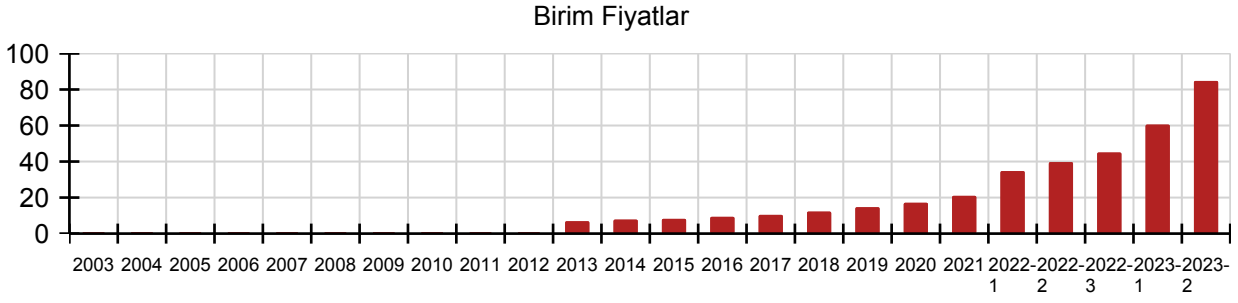

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

15.330.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.330.5498 | 04.608/2 | Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) | m ² | 1,100000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| 10.420.1008 | 04.271/01 | Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi) | kg | 0,030000 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,150000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.