

## 15.330.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.330.1001 (Y.18.245/001)

**Tanımı** Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017   | 11,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 19,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 40,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 51,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 46,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 9,14         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 13,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 23,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 8,09         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 92,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 68,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 10,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 9,55         | 0,00          | 0,00            |

## 15.330.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

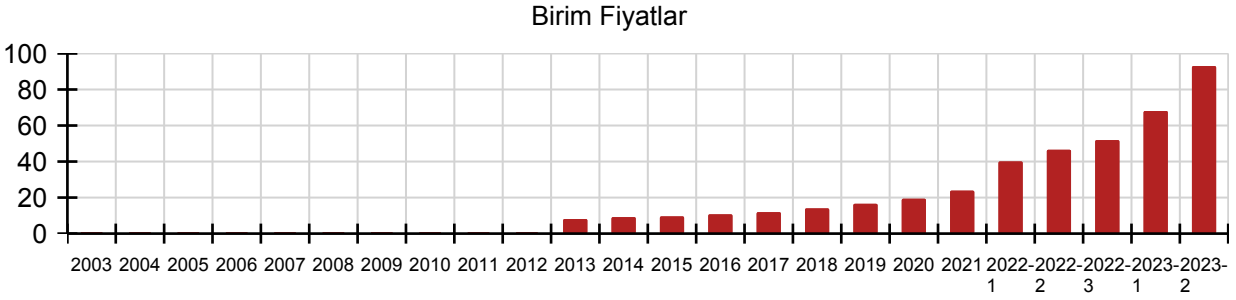

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 15.330.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme :   |                |          |
| 10.330.5494 | 04.605/A        | Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü (TS 13047) | m <sup>2</sup> | 1,100000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)  |                |          |
| 10.420.1008 | 04.271/01       | Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)   | kg             | 0,030000 |
|             |                 | İşçilik :   |                |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası  | Saat           | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,150000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.