

## 15.330.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.330.1002 (Y.18.245/002)

**Tanımı** Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	9,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	10,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	11,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	10,24	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	13,14	0,00	0,00
2022-2	50,66	0,00	0,00
2022-3	56,01	0,00	0,00
2019	18,20	0,00	0,00
2020	20,74	0,00	0,00
2021	25,64	0,00	0,00
2023-2	97,53	0,00	0,00
2018	15,50	0,00	0,00
2022-1	43,35	0,00	0,00
2023-1	72,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 15.330.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

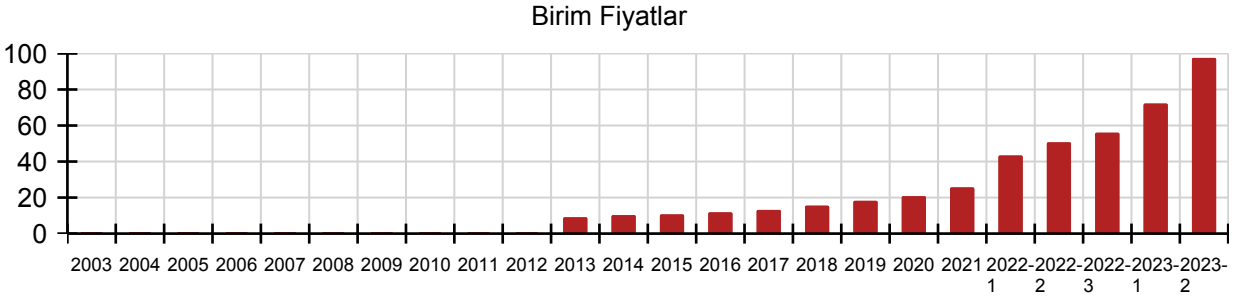

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 15.330.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.5496	04.606/A	Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü (TS 13047)	m <sup>2</sup>	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1008	04.271/01	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	kg	0,030000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.