

## 15.330.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.330.1009 (Y.18.245/009)

**Tanımı** Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	28,06	0,00	0,00
2014	13,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	12,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14,13	0,00	0,00
2018	19,16	0,00	0,00
2019	23,69	0,00	0,00
2022-2	71,86	0,00	0,00
2022-3	79,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	147,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,48	0,00	0,00
2017	17,46	0,00	0,00
2016	16,05	0,00	0,00
2021	36,15	0,00	0,00

## 15.330.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

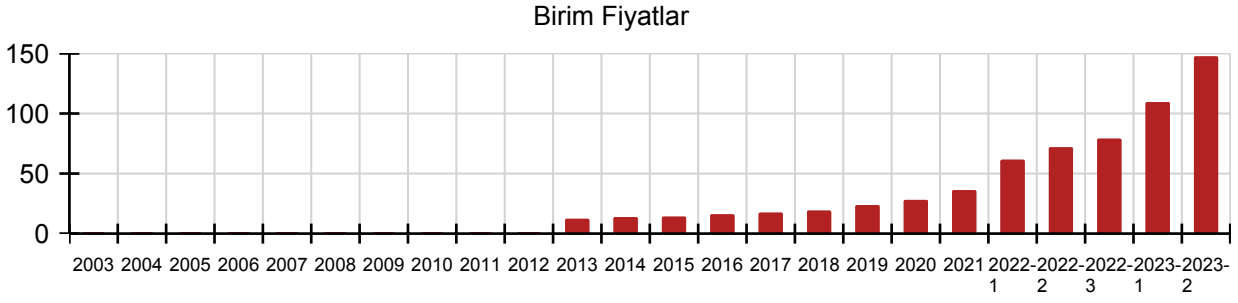

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.330.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.5201	04.626/06A	3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.600/400 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %30, enine %30) 3 mm	m <sup>2</sup>	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1008	04.271/01	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	kg	0,030000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,100000
		(Yakıt karşılığı)		
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.