

15.330.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.330.1010 (Y.18.245/010)

Tanımı Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	18,59	0,00	0,00
2022-1	76,41	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	20,64	0,00	0,00
2017	23,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	91,29	0,00	0,00
2021	44,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	98,31	0,00	0,00
2020	36,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	31,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	27,03	0,00	0,00
2023-1	122,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	19,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	156,94	0,00	0,00

15.330.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

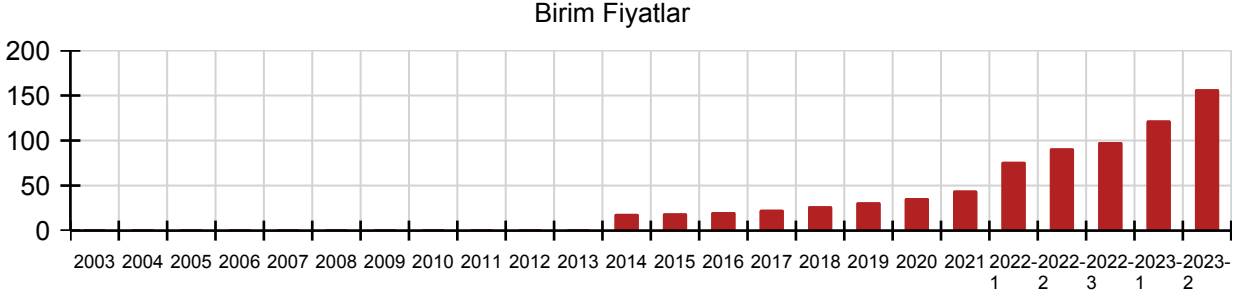

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli ahşap çatı yüzeyinin temizlenmesi, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremitaltı su yalıtım levhalarının, saçak çizgisine paralel olacak şekilde ve hakim rüzgar yönüne ters yönden başlayarak, enden en az 1 oluk, boydan en az 15 cm bindirilerek, her sırada şaşırtmalı şekilde serilmesi, serilen levhaların oluk tepelerinden m² de en az 10 ad plastik rondelalı galvanizli çiviler ile çatıya monte edilmesi, saçak alını, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların su sızmayacak şekilde yalıtılması, saçağa paralel olarak döşenecek ilk sıra kiremitin oturacağı 2,5x3,5 cm'lik çitanın tespiti, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan alan hesaplanır.

Not:

- 1) Saçak, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların yalıtılması, ilk sıra kiremitin üzerine oturacağı çitanın tespiti, işçilik ve malzeme bedelleri bu fiyata dâhildir.
- 2) Eğimi %10 dan az olan çatılarda uygulanmaz.
- 3) Eğimi %50'den fazla olan çatılarda çivi sayısı arttırılmalıdır.

15.330.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5497	04.608/1	Organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası	m ²	1,250000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
10.240.9111	04.721/3	Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte	Adet	10,000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.