

15.335.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.335.1401

Tanımı 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	12,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	19,33	0,00	0,00
2013	7,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	14,69	0,00	0,00
2022-1	45,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	11,15	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	58,30	0,00	0,00
2022-2	55,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	17,93	0,00	0,00
2015	10,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	24,33	0,00	0,00
2014	9,08	0,00	0,00

15.335.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

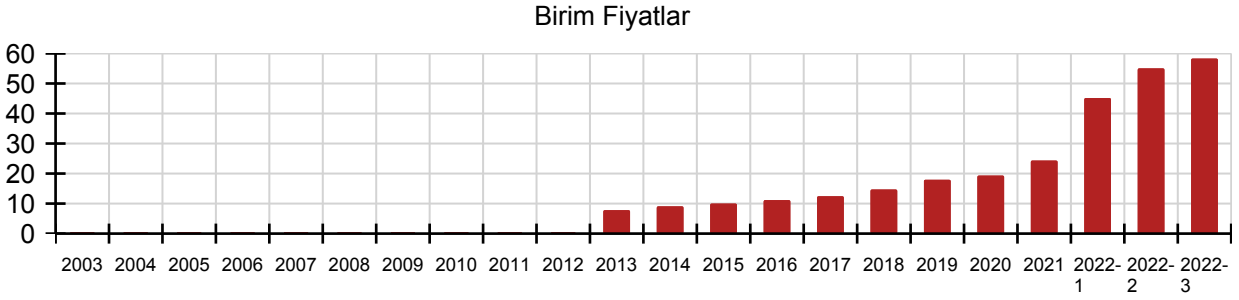

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m²'ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 3 cm kalınlıktaki EPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında;
 - a- Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır.
 - b- Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır.
 - c- Difüzyon ile su emme oranı 50 °C ile 1 °C arasında %3 ten az olmalıdır.
- 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.
- 4) Isı yalıtım levhaları üzerine dreanj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu dreanj levhasıda monte edilecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.335.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.