

## 15.335.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.335.1402

**Tanımı** 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	13,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	9,58	0,00	0,00
2015	12,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	23,69	0,00	0,00
2022-1	56,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	11,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	69,44	0,00	0,00
2022-3	72,71	0,00	0,00
2019	22,09	0,00	0,00
2021	29,90	0,00	0,00
2018	18,10	0,00	0,00
2017	15,24	0,00	0,00

## 15.335.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

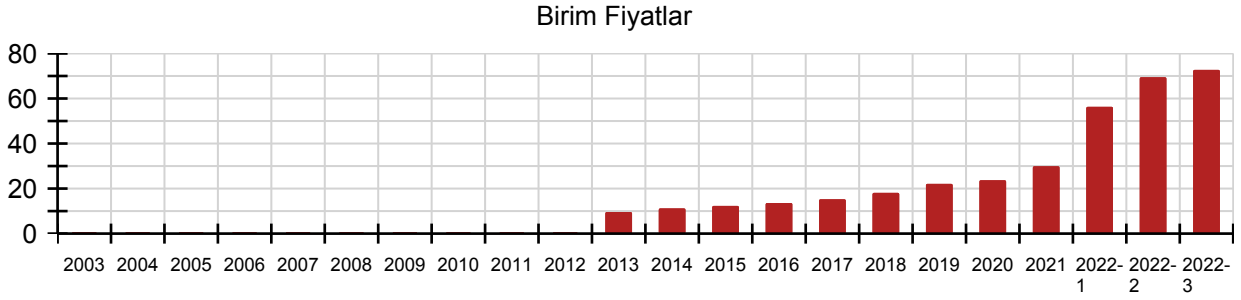

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m<sup>2</sup>'ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 4 cm kalınlıktaki EPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yüklemeye, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında;
  - a- Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır.
  - b- Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm<sup>2</sup> (300 Kpa) olmalıdır.
  - c- Difüzyon ile su emme oranı 50 °C ile 1 °C arasında %3 ten az olmalıdır.
- 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.
- 4) Isı yalıtım levhaları üzerine dreanj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu dreanj levhasıda monte edilecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.335.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.